
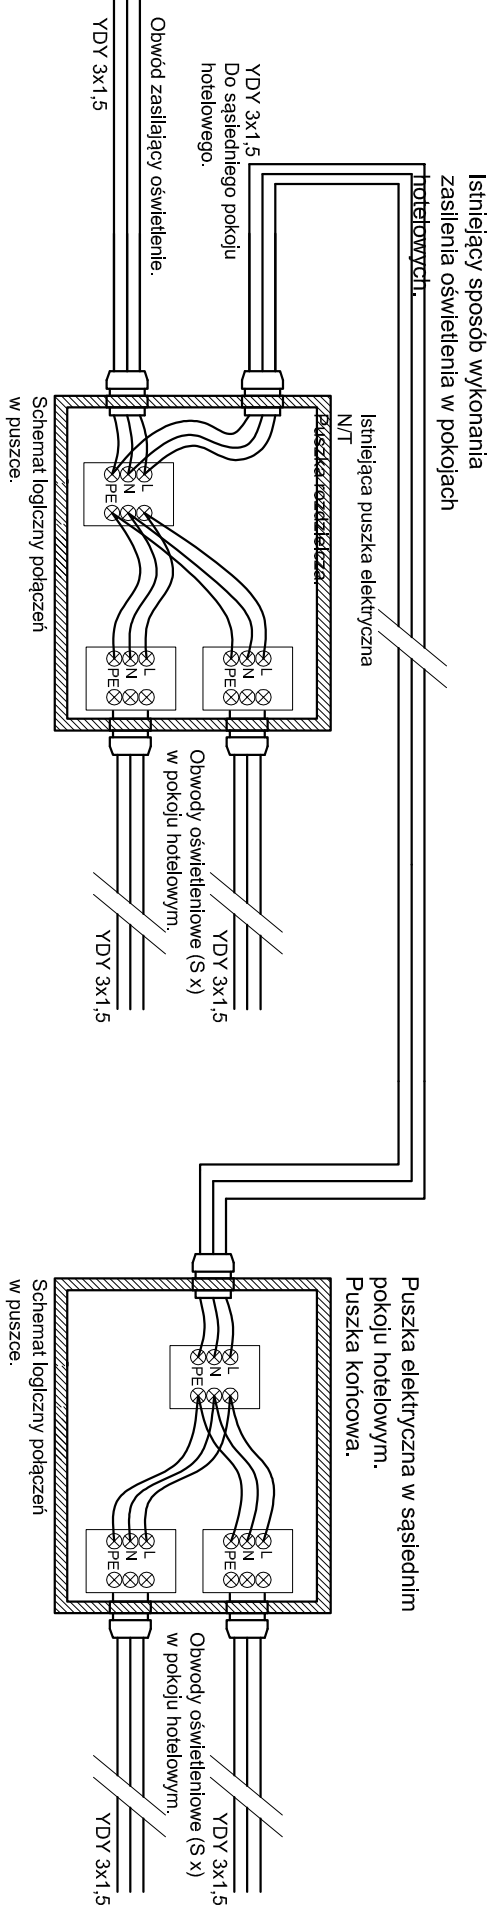


Istniejący sposób wykonania zasilania gniazd wtyczkowych oraz oświetlenia w pokojach hotelowych.

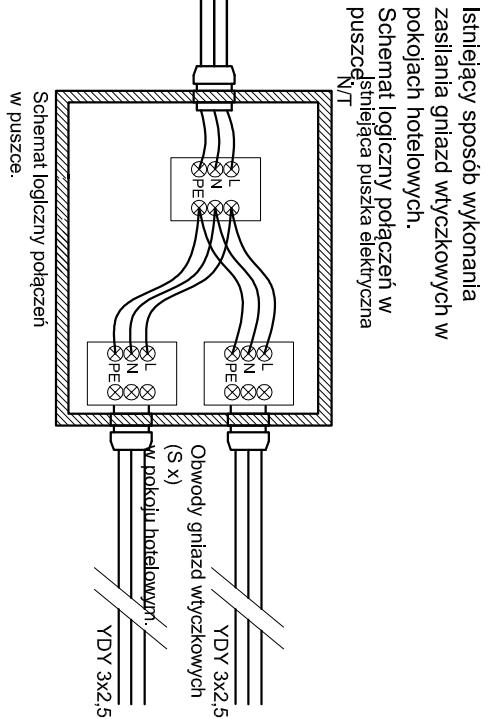

OBIEKT	Dom Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie		
NAZWA RYSUNKU	Schemat istniejącej instalacji elektrycznej		
PROJEKTANT	inż. JACEK BALANA	MAP/0384/PWOE/08	
SPRAWDZAJĄCY	inż. TOMASZ TOKARZ	MAP/0116/PWOE/04	
DATA 08.2014 r.	SKALA –	Nr rys. ES-2	