



LEGENDA	
TB	TABLICA BIBLIOTEKI
	GNIAZDO 1-FAZ. POJEDYNCZE
	GNIAZDO 1-FAZ. PODWÓJNE
	GNIAZDO 3-FAZ. OKAP KUCHENNY
	GNIAZDO 1-FAZ. ZMYWARKA
KE	WYPUST 3-FAZOWY ZAS. KUCHENKĘ ELEKTR. ZAKOŃCZONY PUSZKĄ
WY	WYPUST 3-FAZOWY
BAR	WYPUST 1-FAZOWY
IT	GNIAZDO INTERNETOWE 2xRJ45
AP	GNIAZDO INTERNETOWE 2xRJ45 DLA ACCESS POINTA
	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY

EL-TER PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SILNO I SŁABOPRĄDOWYCH <small>Siedziba: 32-095 Naramba, ul. Graniczna 505, Biuro: 31-475 Kraków, ul. Lublanska 34 pom.327,328 Tel./Fax.: 12 411-00-55 / 12 616-23-22, 0-603-379-601 E-mail: biuro@el-ter.com.pl www.el-ter.com.pl</small>			
INWESTOR	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków		
OBIEKT	Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na bibliotekę i czytelnie.		
NAZWA RYSUNKU	Rzut instalacji elektrycznej (likwidacje) – biblioteka		
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Jacek Balana	MAP/0384/PWOE/08	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Paweł Balana		
	mgr inż. Andrzej Olszewski		
SPRAWDZAJĄCY	inż. Tomasz Tokarz	MAP/0116/PWOE/04	
DATA	06.2017	SKALA	1:100
		NR RYSUNKU	EL-1.1

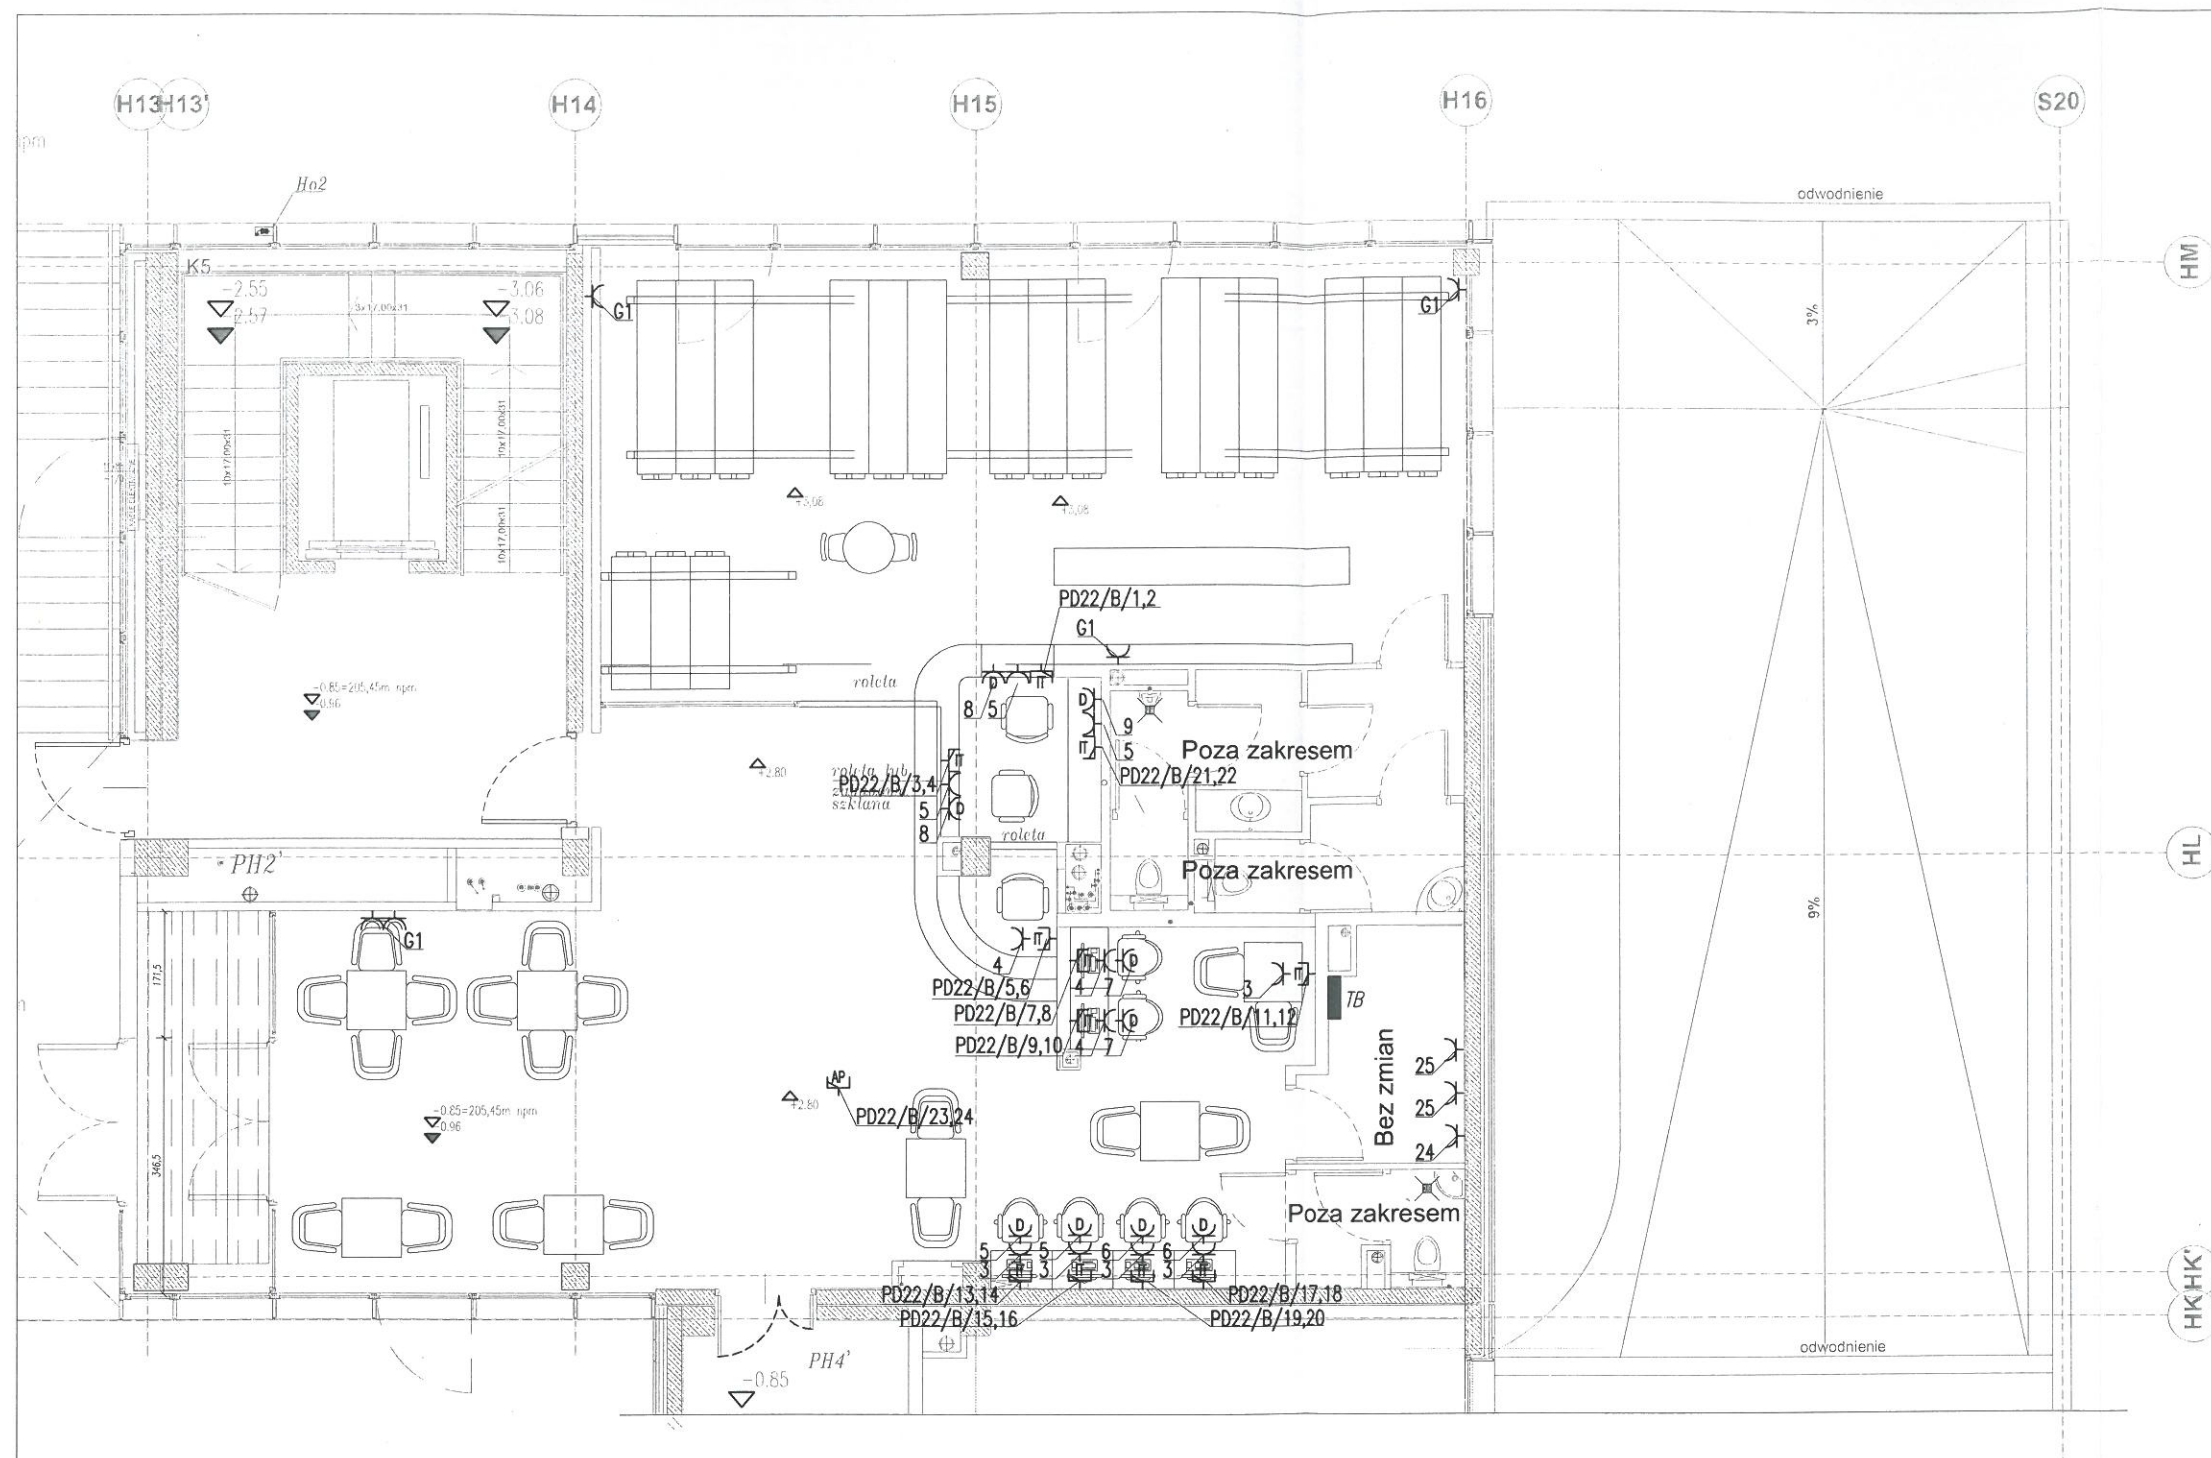

LEGENDA	
TB	TABLICA BIBLIOTEKI
1	GNIAZDO 1-FAZ. POJEDYNCZE
2	GNIAZDO 2-FAZ. PODWÓJNE
OK	GNIAZDO 3-FAZ. OKAP KUCHENNY
ZM	GNIAZDO 1-FAZ. ZMYWARKA
KE	WYPUST 3-FAZOWY ZAS. KUCHENKĘ ELEKTR. ZAKOŃCZONY PUSZKĄ
WY	WYPUST 3-FAZOWY
BAR	WYPUST 1-FAZOWY
IT	GNIAZDO INTERNETOWE 2xRJ45
AP	GNIAZDO INTERNETOWE 2xRJ45 DLA ACCESS POINTA
Ł	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY

EL-TER		PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SILNO I SŁABOPRĄDOWYCH		
		Siedziba: 32-085 Narama, ul. Graniczna 505, Biuro: 31-475 Kraków, ul. Lublańska 34 pom. 327,328 Tel./Fax.: 12 411-00-55 / 12 616-23-22, 0-603-379-601 E-mail: biuro@el-ter.com.pl www.el-ter.com.pl		
INWESTOR		Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków		
OBIEKT		Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na bibliotekę i czytelnik.		
NAZWA RYSUNKU		Rzut instalacji elektrycznej – biblioteka		
STADIUM PROJEKTU		PROJEKT BUDOWLANY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT		inż. Jacek Balana	MAP/0384/PWOE/08	[Signature]
OPRACOWAŁ		mgr inż. Paweł Balana		
		mgr inż. Andrzej Olszewski		
SPRAWDZAJĄCY		inż. Tomasz Tokarz	MAP/0116/PWOE/04	[Signature]
DATA	06.2017	SKALA	1:100	NR RYSUNKU
				EL-1.2

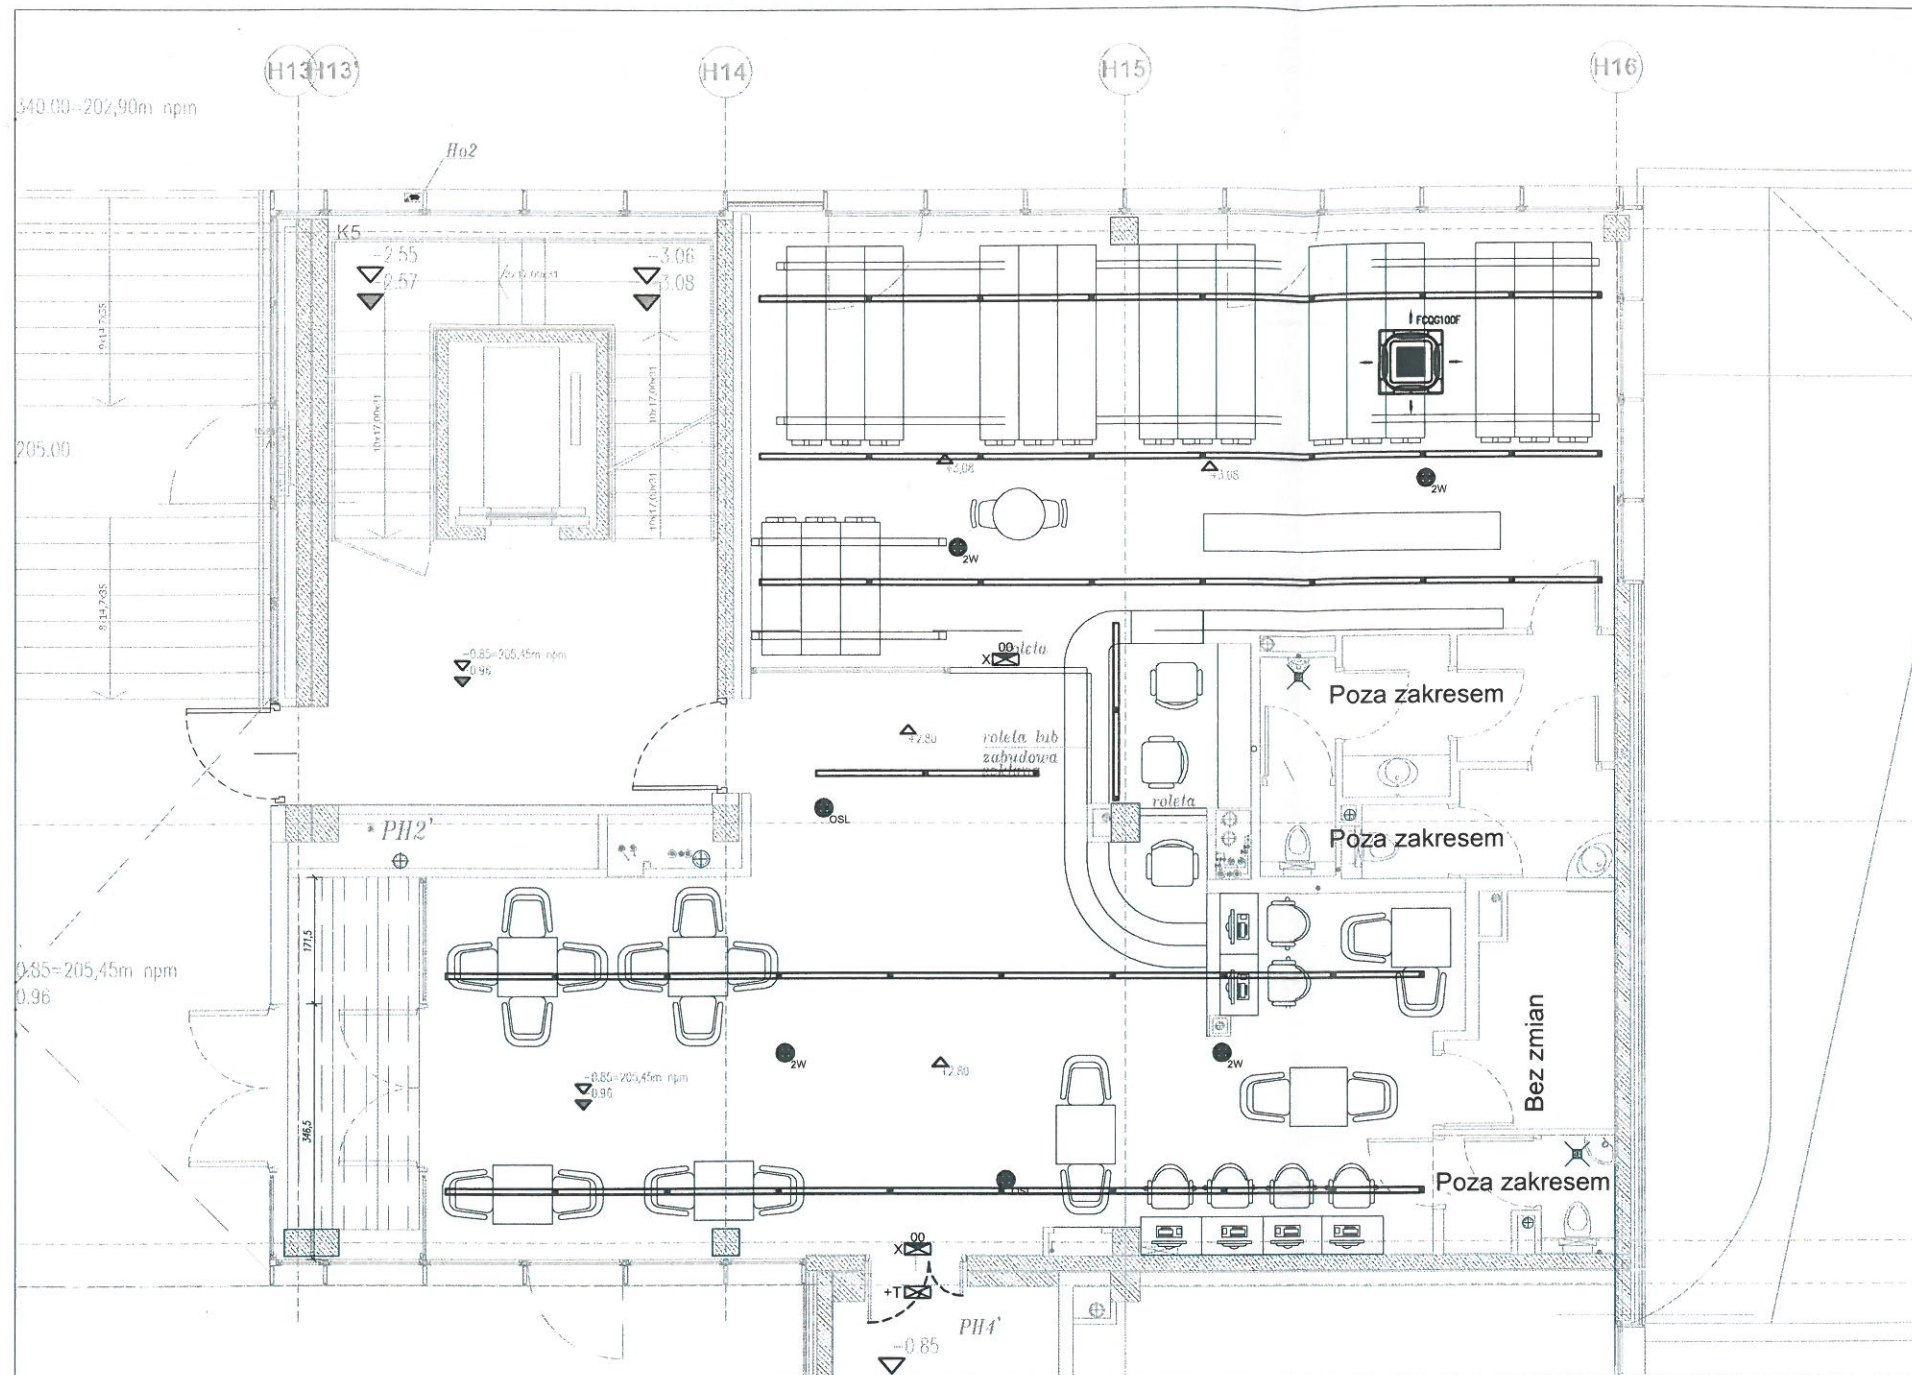




URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1


LEGENDA

- Oprawa kierunkowa LED, jednostronna, ścienna
- Oprawa doświetlająca LED, do sufitu podwieszanego
- Oprawa doświetlająca LED, ścienna
- Oprawa doświetlająca LED
- Oprawa liniowa LED
- Oprawa liniowa LED

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poz.
 Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi
 Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą doświetlającą LED.

WYJSCIE	PI03		PI22
	PI05		PI23
	PI06		PI24
	PI15		PI25
	PI17		PI26
	PI18		PI27
	PI21		KOD: HYDRANT


		PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SILNO I SŁABOPRĄDOWYCH Siedziba: 32-095 Narema, ul. Graniczna 505, Biuro: 31-475 Kraków, ul. Lublanska 34 pom.327,328 Tel./Fax.: 12 411-00-55 / 12 618-23-22, 0-603-378-601 E-mail: biuro@el-ter.com.pl www.el-ter.com.pl			
INWESTOR		Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków			
OBIEKT		Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na bibliotekę i czytelnię.			
NAZWA RYSUNKU		Rzut instalacji oświetlenia – biblioteka			
STADIUM PROJEKTU		PROJEKT BUDOWLANY	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
PROJEKTANT		inż. Jacek Balana	MAP/0384/PWOE/08		
OPRACOWAŁ		mgr inż. Paweł Balana			
		mgr inż. Andrzej Olszewski			
SPRAWDZAJĄCY		inż. Tomasz Tokarz	MAP/0116/PWOE/04		
DATA	06.2017	SKALA	1:100	NR RYSUNKU	EL-1.3

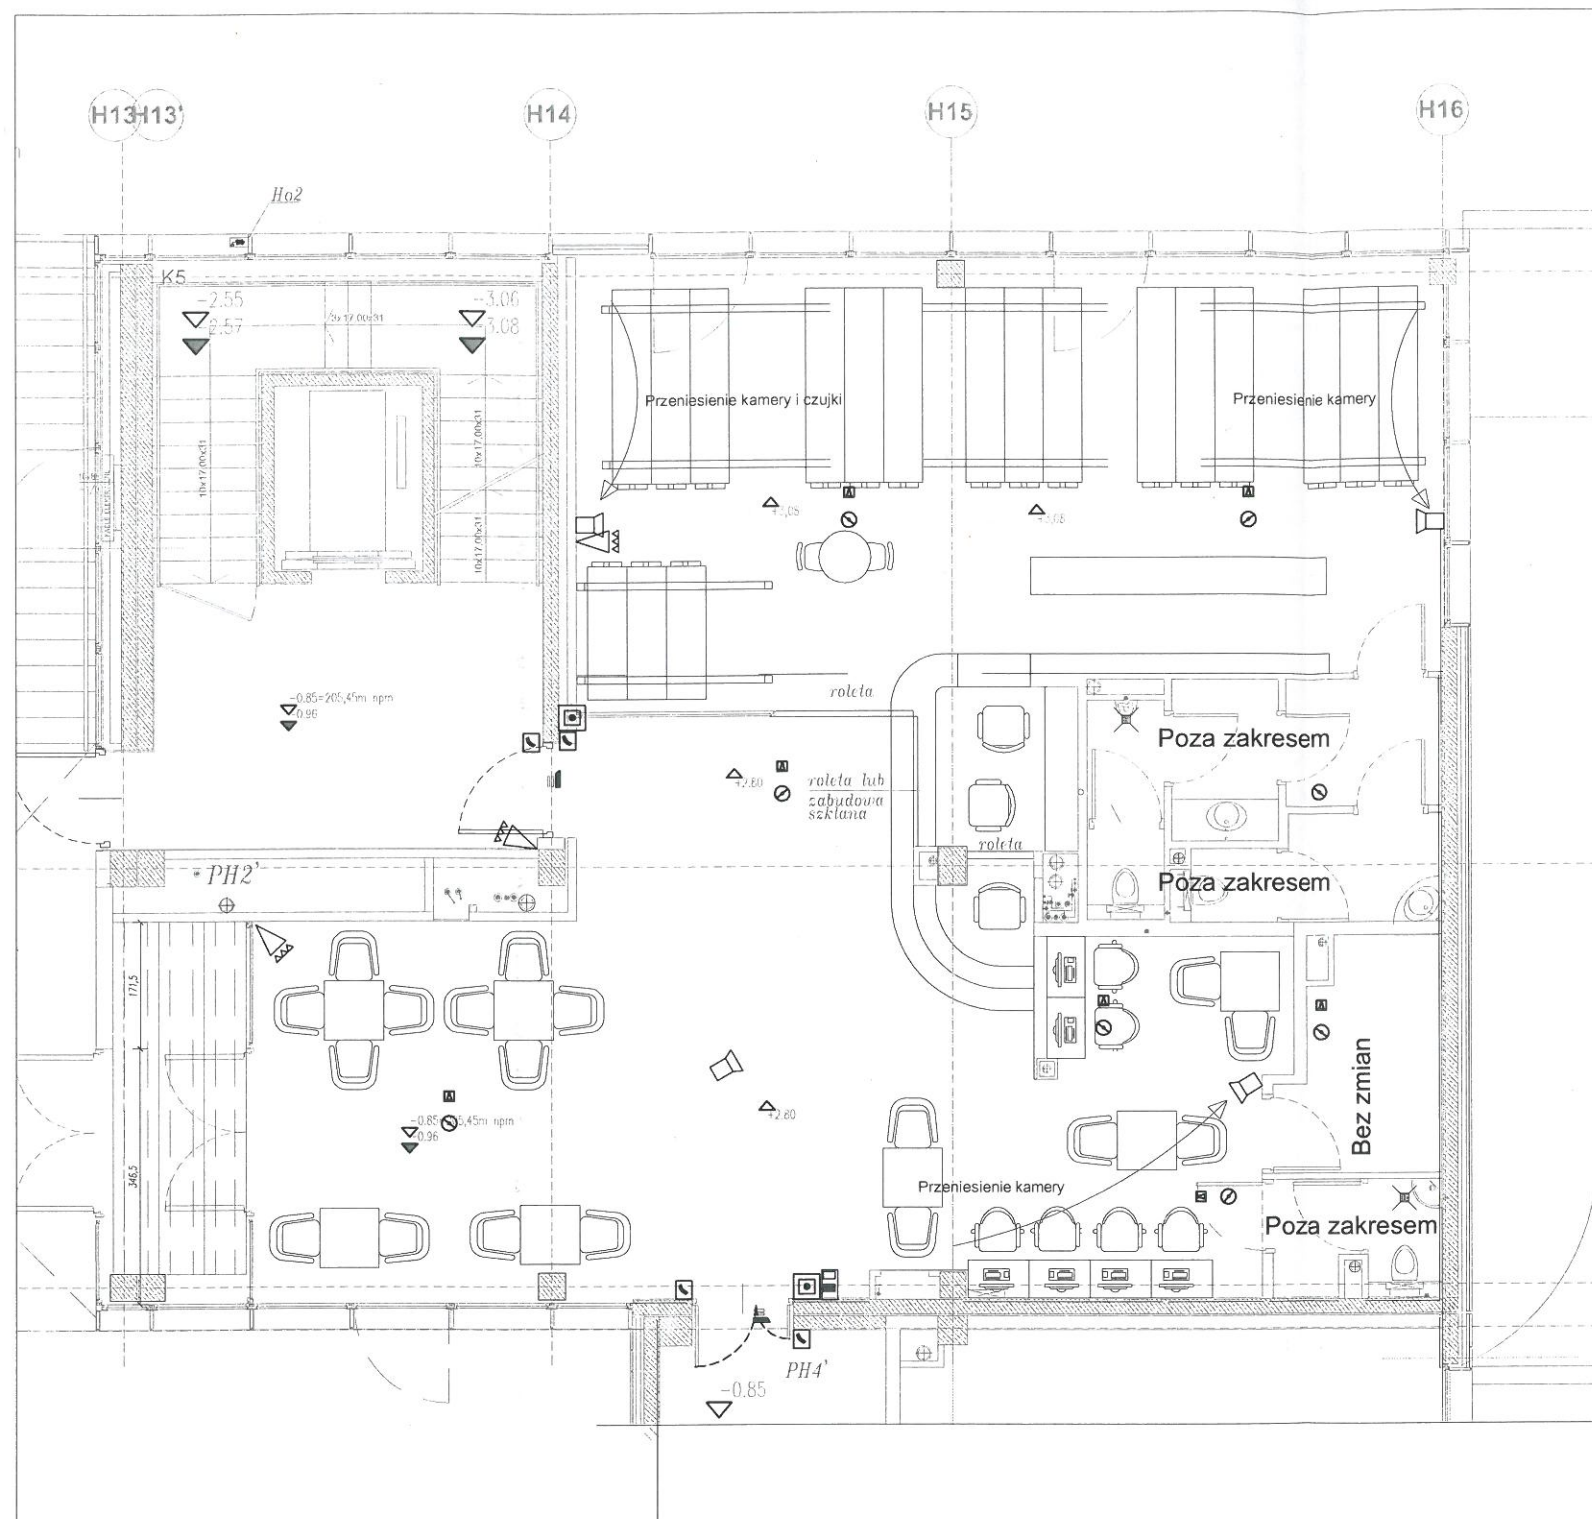


- ⊗ Czujka p-poż optyczna adresowalna z izolatorem zwarc, kabel YnTKSY 1x2x0,8
- ⊗ Czujka p-poż optyczno-temperaturowa adresowalna z izolatorem zwarc, kabel YnTKSY 1x2x0,8 (pom.wentylacji w piwnicy + archiwum)
- ⊗ Czujka p-poż temperaturowa adresowalna z izolatorem zwarc, kabel YnTKSY 1x2x0,8 - pom.kuchenne
- Wskaźnik zadziałania oraz czujka p-poż nad sufitem, kabel YnTKSY 1x2x0,8
- Sygnalizator wewnętrzny p-poż optyczno-akustyczny, kabel HDGS 2x1
- ⊗ Moduł adresowalny wejścia/wyjścia w obudowie, kabel 1x2x0,8 oraz HDGs 2x1
- Ręczny ostrzegacz pożaru, adresowalny z izolatorem zwarc, natynkowy, kabel YnTKSY 1x2x0,8
- ≡ Elektromagnes do drzwi pożarowych, kabel HDGs 2x1,5
- ☑ Głowica na transpondery zbliżeniowe, kabel FTP 4x2x0,5
- Kontaktron drzwiowy do kontroli stanu domknięcia
- Wyłącznik ewakuacyjny do zwalniania elektromagnesu w drzwiach, DMY 4x1
- Elektromagnes lub rygiel rewersowy w zamku w drzwiach lub na ościeżnicy, DMY 4x1
- Kamera kolorowa wewnętrzna kopułkowa, wysokiej rozdzielczości, kabel DMY2x1+YWDXpek75
- Kamera kolorowa zewnętrzna, wysokiej rozdzielczości z obiektywem DC, kabel DMY2x1+YWDXpek75, grzałka oddzielnie zasilana 230VAC - projekt elektryczny
- Klawiatura z wyświetlaczem LCD do alarmu, kabel FTP 4x2x0,5
- Kontaktron wpuszczany w skrzydło drzwi, do alarmu, kabel YtDY ekw 4x0,5
- Przycisk informacji o napadzie, do alarmu, kabel YtDY ekw 6x0,5
- ▽ Czujka PIR z antymaskingiem działającym w czasie rzeczywistym, z lustrem, do alarmu, kabel YtDY ekw 6x0,5



		PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SILNO I SŁABOPRĄDOWYCH <small>Siedziba: 32-095 Narama, ul. Graniczna 505, Biuro: 31-475 Kraków, ul. Lublańska 34 pom.327,328 Tel./Fax: 12 411-00-55 / 12 616-23-22, 0-603-379-601 E-mail: biuro@el-ter.com.pl www.el-ter.com.pl</small>			
INWESTOR		Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków			
OBIEKT		Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na bibliotekę i czytelnię.			
NAZWA RYSUNKU		Rzut instalacji słaboprądowych – biblioteka			
STADIUM PROJEKTU		PROJEKT BUDOWLANY	NR UPRAWNIENI	PODPIS 	
PROJEKTANT		inż. Jacek Balana	MAP/0384/PWOE/08		
OPRACOWAŁ		mgr inż. Paweł Balana			
		mgr inż. Andrzej Olszewski			
SPRAWDZAJĄCY		inż. Tomasz Tokarz	MAP/0116/PWOE/04		
DATA	06.2017	SKALA	1:100	NR RYSUNKU	EL-1.4

numer obwodu	moc [kW]	pomieszczenie
--------------	----------	---------------

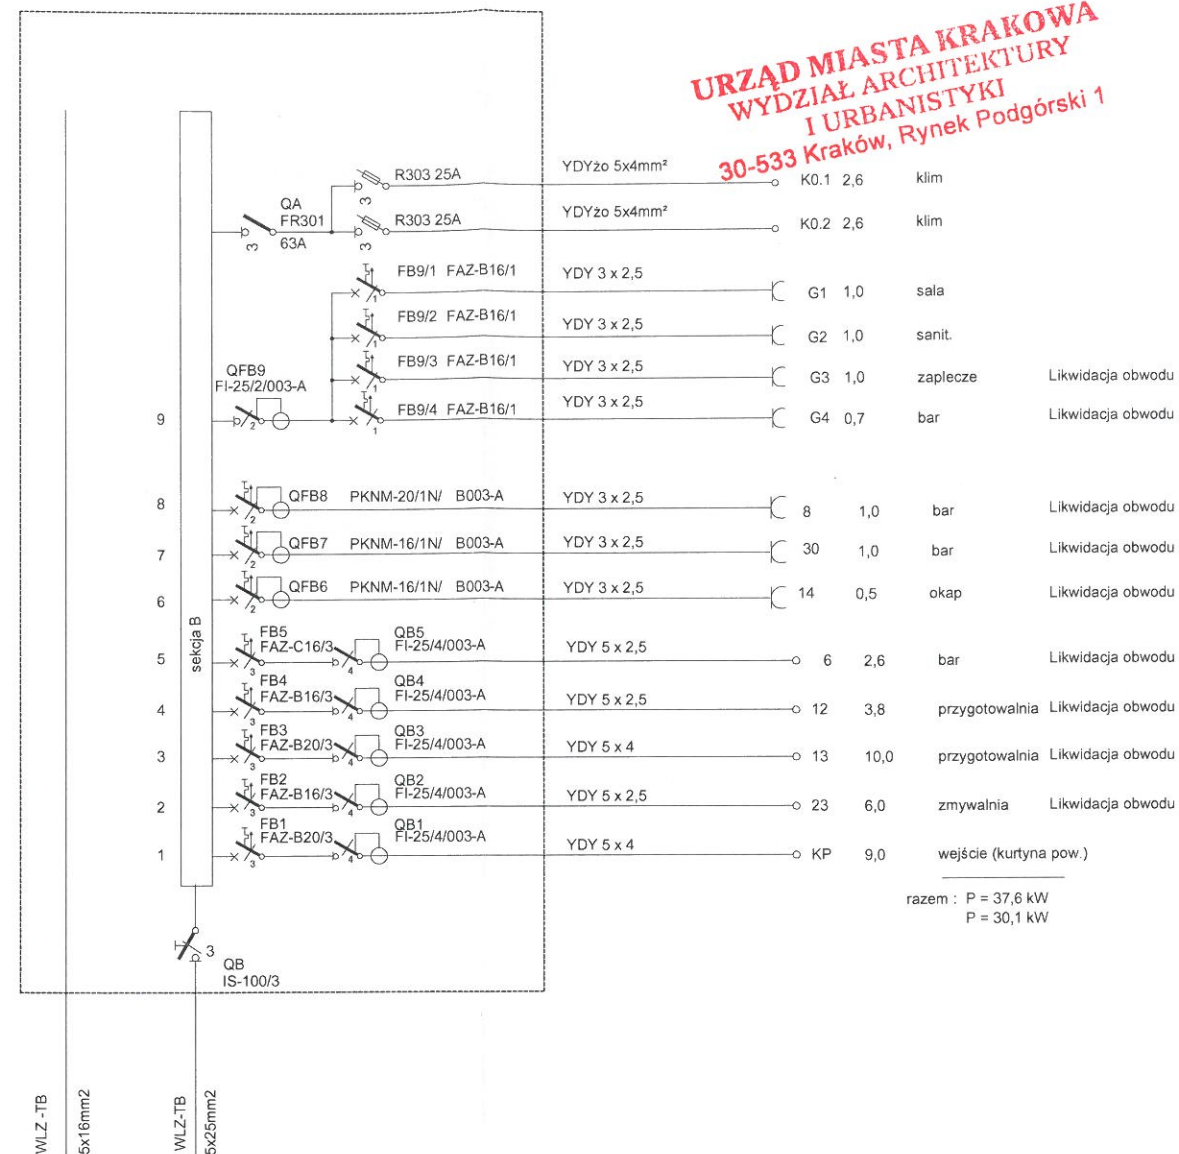


		<p style="text-align: center;">PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SILNO I SŁABOPRĄDOWYCH</p> <p style="text-align: center;">Siedziba: 32-095 Narama, ul. Graniczna 505, Biuro: 31-475 Kraków, ul. Łubińska 34 pom.327,328 Tel./Fax.: 12 411-00-55 / 12 616-23-22, 0-603-379-801 E-mail: biuro@el-ter.com.pl www.el-ter.com.pl</p>			
INWESTOR		Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków			
OBIEKT		Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na bibliotekę i czytelnie.			
NAZWA RYSUNKU		Schemat tablicy TB (likwidacje) – biblioteka			
STADIUM PROJEKTU		PROJEKT BUDOWLANY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
PROJEKTANT		inż. Jacek Balana	MAP/0384/PWOE/08		
OPRACOWAŁ		mgr inż. Paweł Balana			
		mgr inż. Andrzej Olszewski			
SPRAWDZAJĄCY		inż. Tomasz Tokarz	MAP/0116/PWOE/04		
DATA	06.2017	SKALA	1:100	NR RYSUNKU	EL-2.1

Budynek zaplecza szkoleniowego – tablica

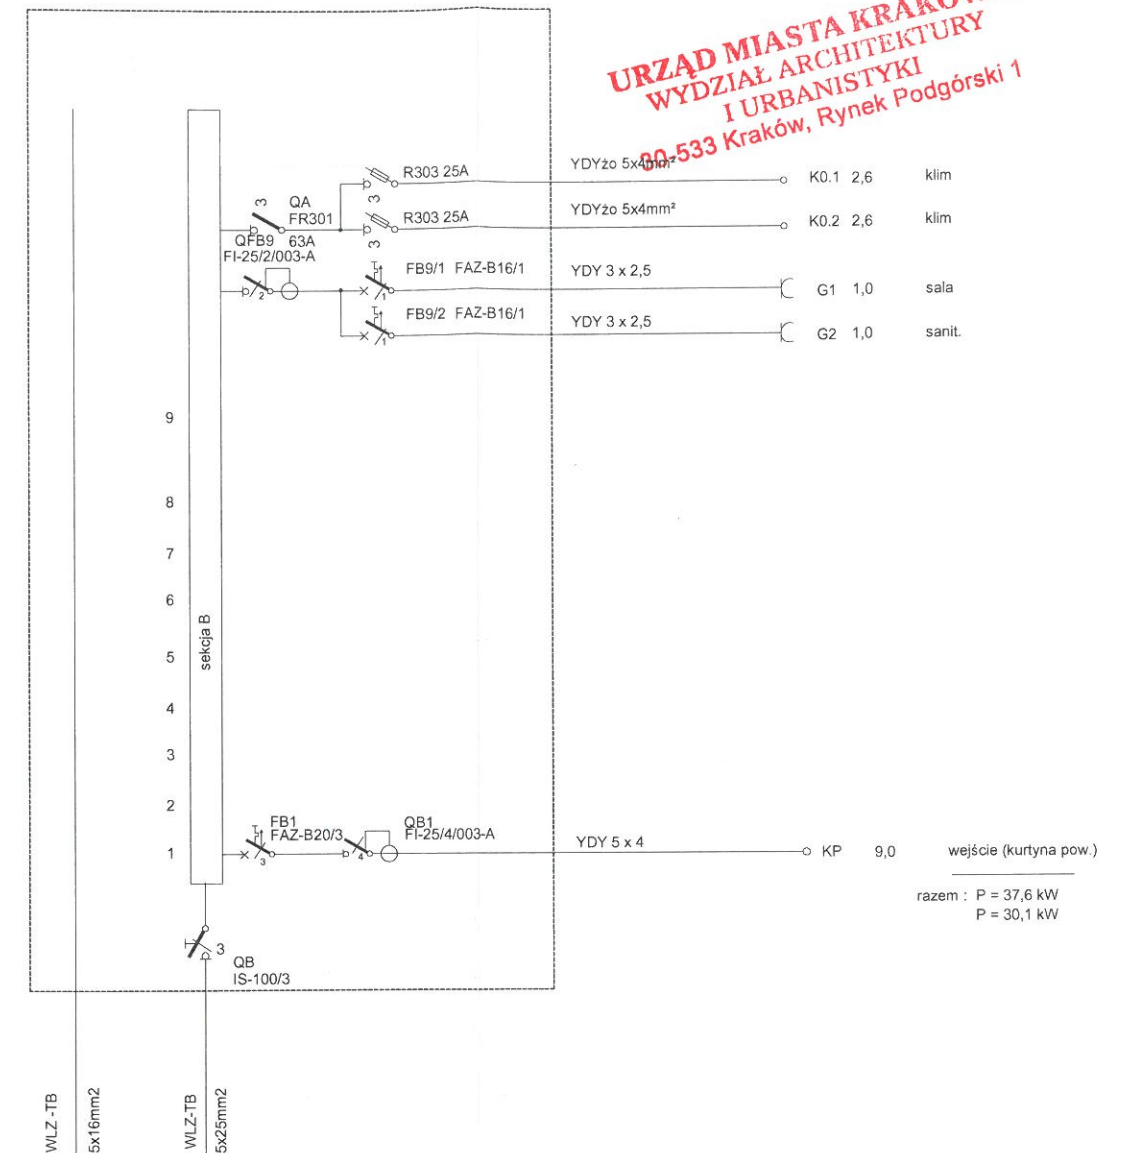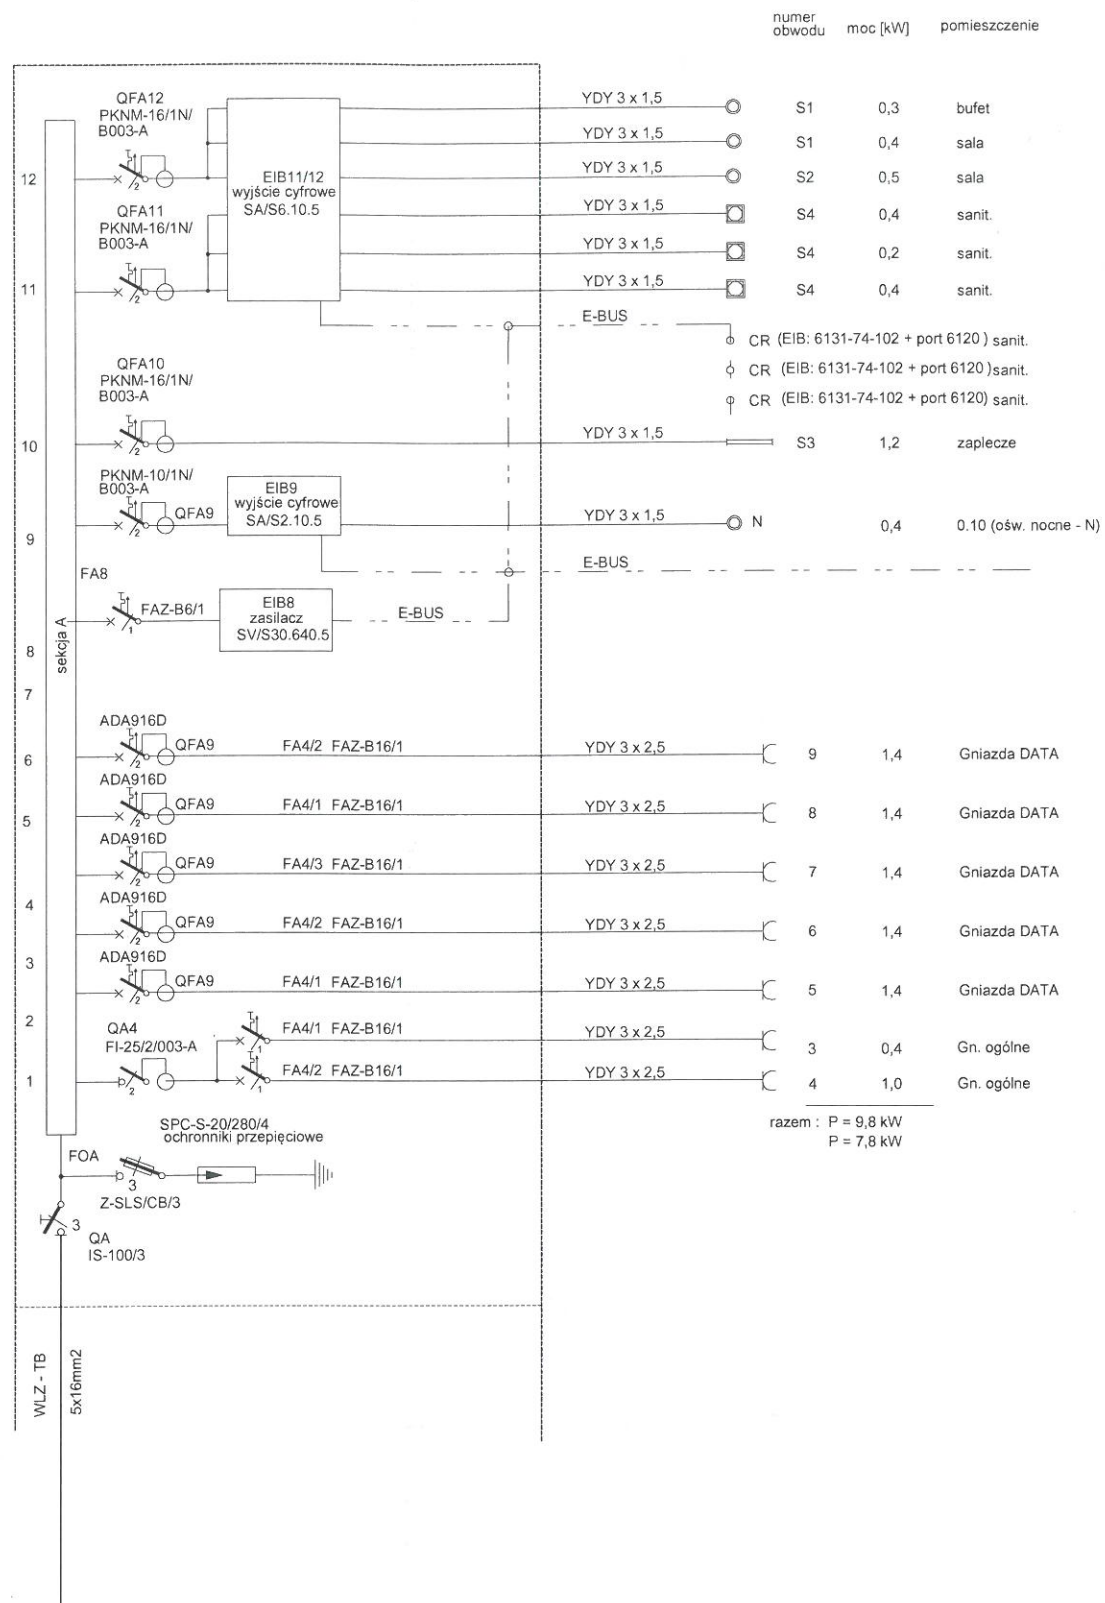


EL-TER		PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SILNO I SŁABOPRĄDOWYCH Siedziba: 32-095 Naramba, ul. Graniczna 505 Biuro: 31-475 Kraków, ul. Lublańska 34 pom.327,328 Tel./Fax: 12 411-00-55 / 12 616-23-22, 0-603-379-601 E-mail: biuro@el-ter.com.pl www.el-ter.com.pl			
INWESTOR		Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków			
OBIEKT		Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na bibliotekę i czytelnie.			
NAZWA RYSUNKU		Schemat tablicy TB – biblioteka			
STADIUM PROJEKTU		PROJEKT BUDOWLANY	NR UPRAWNIENI	PODPIS	
PROJEKTANT		inż. Jacek Balana	MAP/0384/PWOE/08		
OPRACOWAŁ		mgr inż. Paweł Balana			
		mgr inż. Andrzej Olszewski			
SPRAWDZAJĄCY		inż. Tomasz Tokarz	MAP/0116/PWOE/04		
DATA	06.2017	SKALA	1:100	NR RYSUNKU	EL-2.2

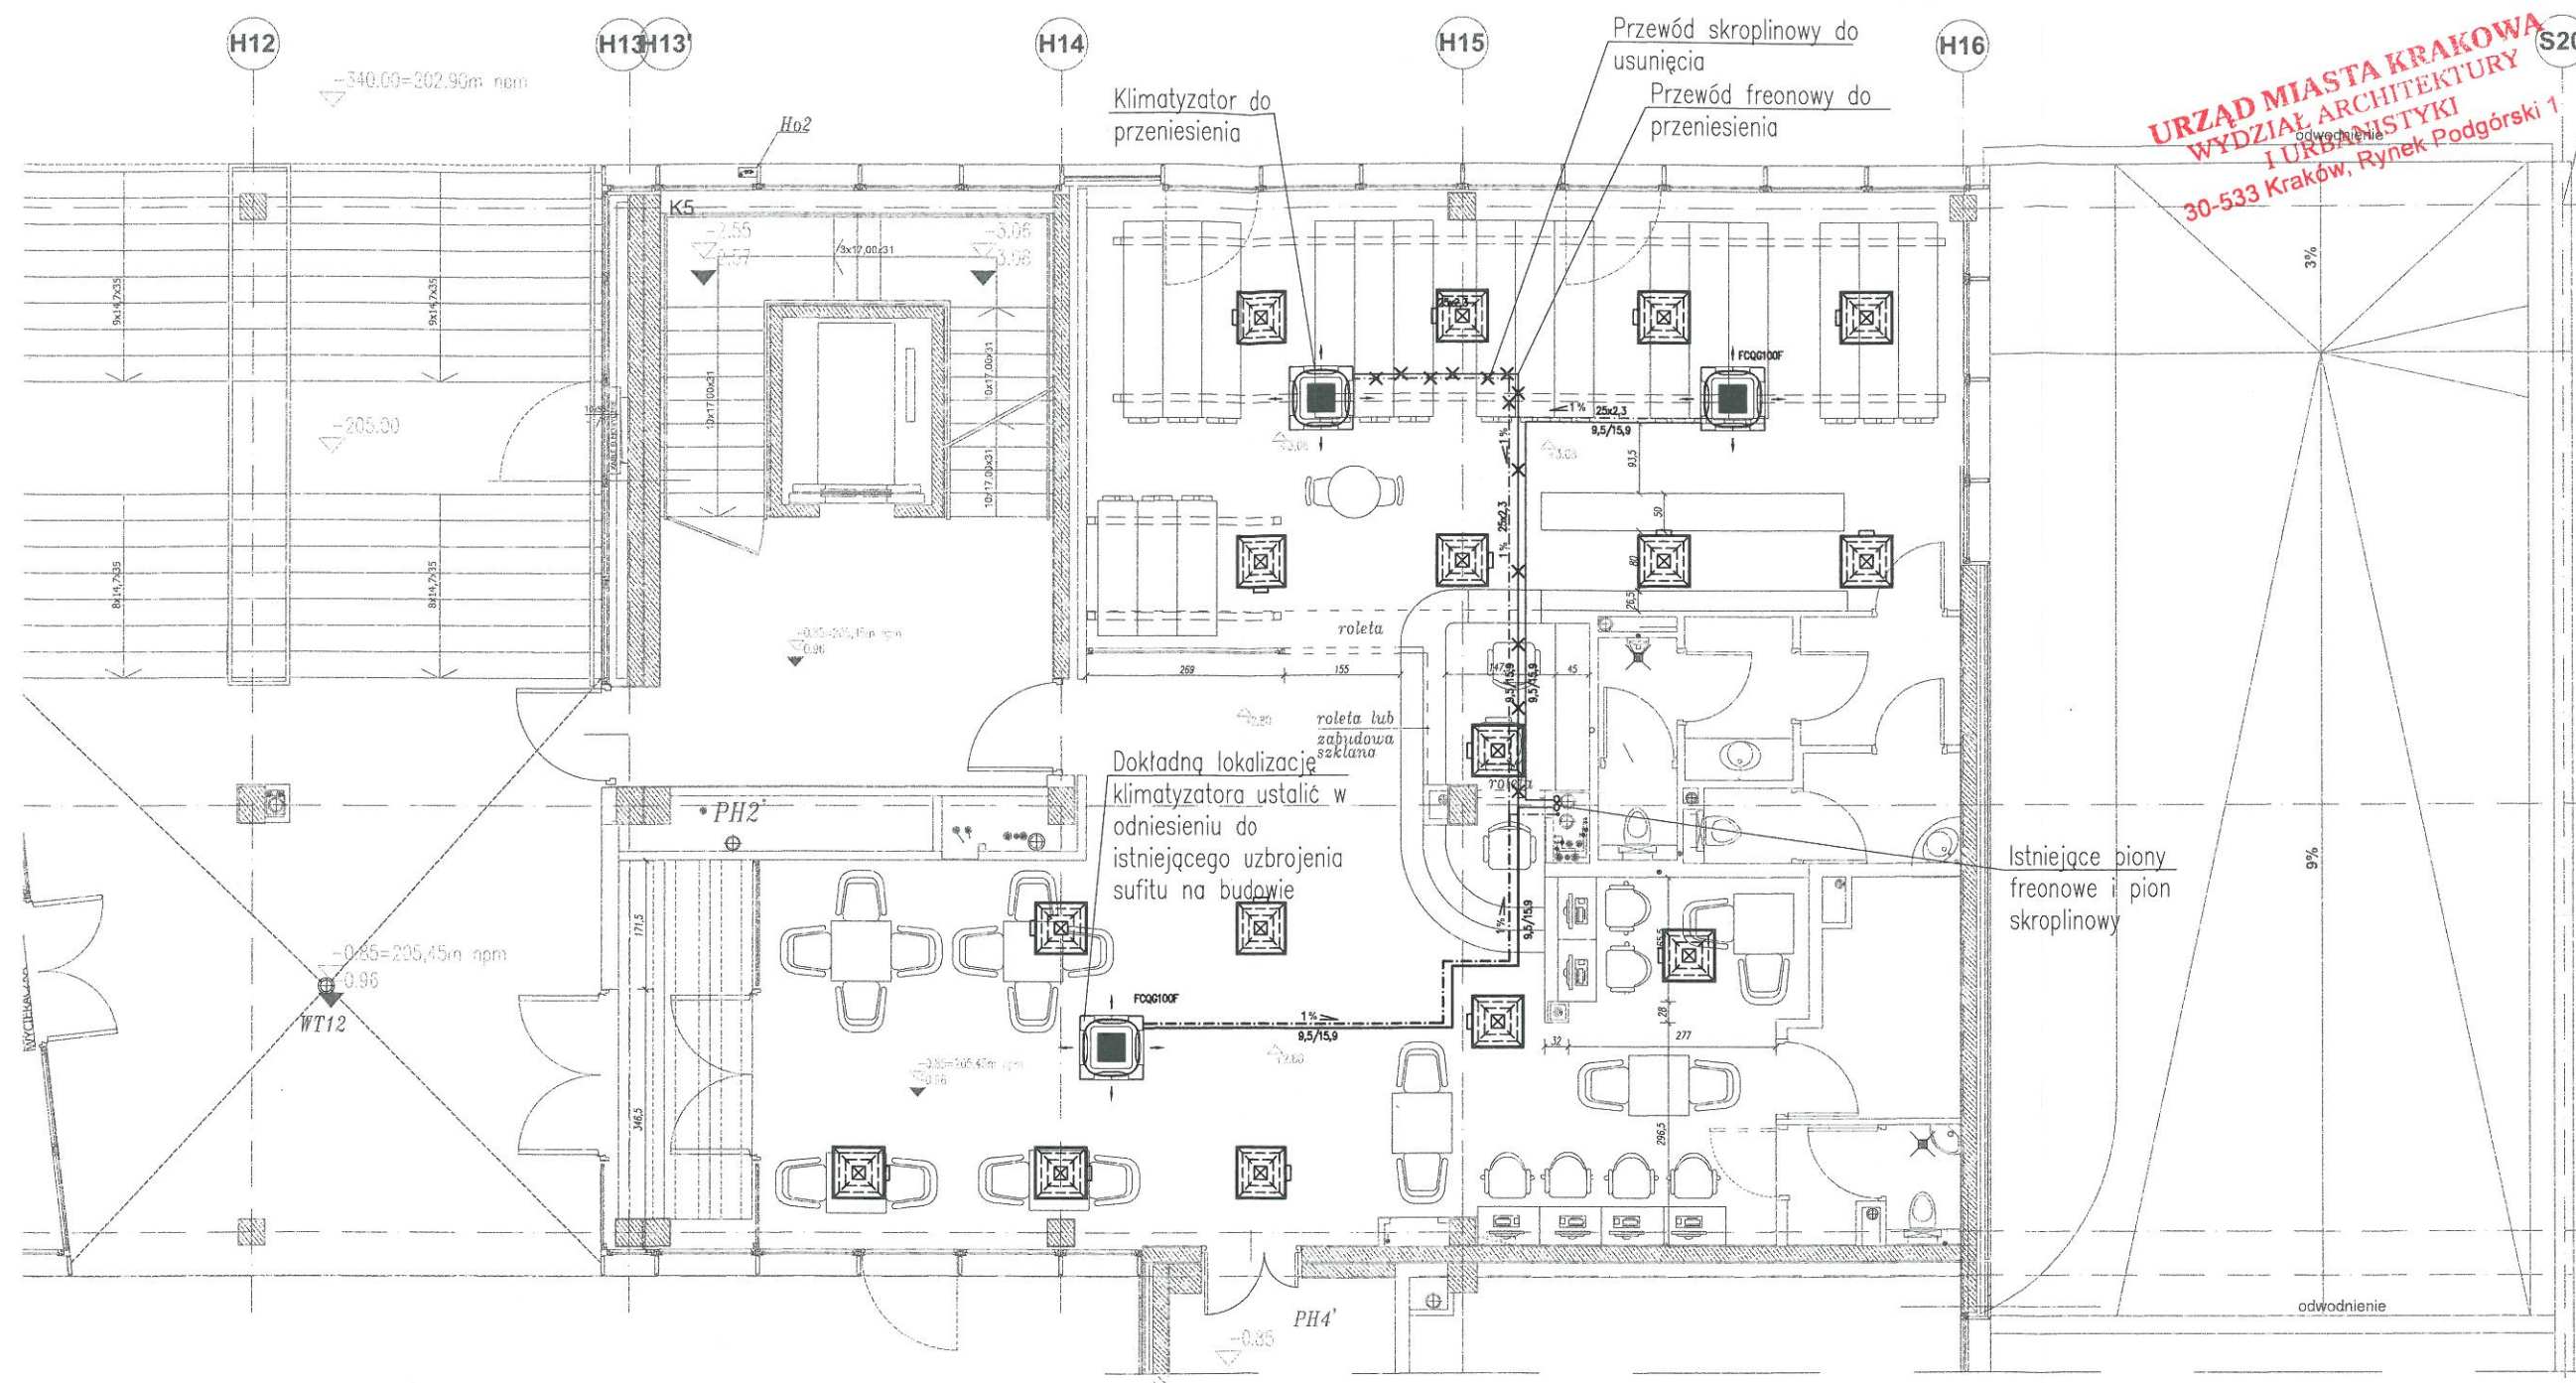

Oznaczenia:

- Przewody freonowe
- - - Przewody skroplinowe
- × × × Przewody freonowe do likwidacji
- × - × - Przewody skroplinowe do likwidacji
- Klimatyzator kasetonowy
- Anemostaty wentylacji mechanicznej

EL-TER		PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SILNO I SŁABOPRĄDOWYCH Siedziba: 32-095 Narama, ul. Graniczna 505, Biuro: 31-475 Kraków, ul. Lublańska 34 pom.327,328 Tel./Fax.: 12 411-00-55 / 12 616-23-22, 0-603-379-601 E-mail: biuro@el-ter.com.pl www.el-ter.com.pl	
INWESTOR		Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków	
OBIEKT		Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na bibliotekę i czytelnie.	
NAZWA RYSUNKU		Rzut parteru – biblioteka – instalacja klimatyzacji	
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Adam Frankowski	MAP/0227/P00S/13	
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jolanta Frankowska	UAN-Upr. 113/90	
DATA	05.2017	SKALA	1:100
		NR RYSUNKU	IS-03

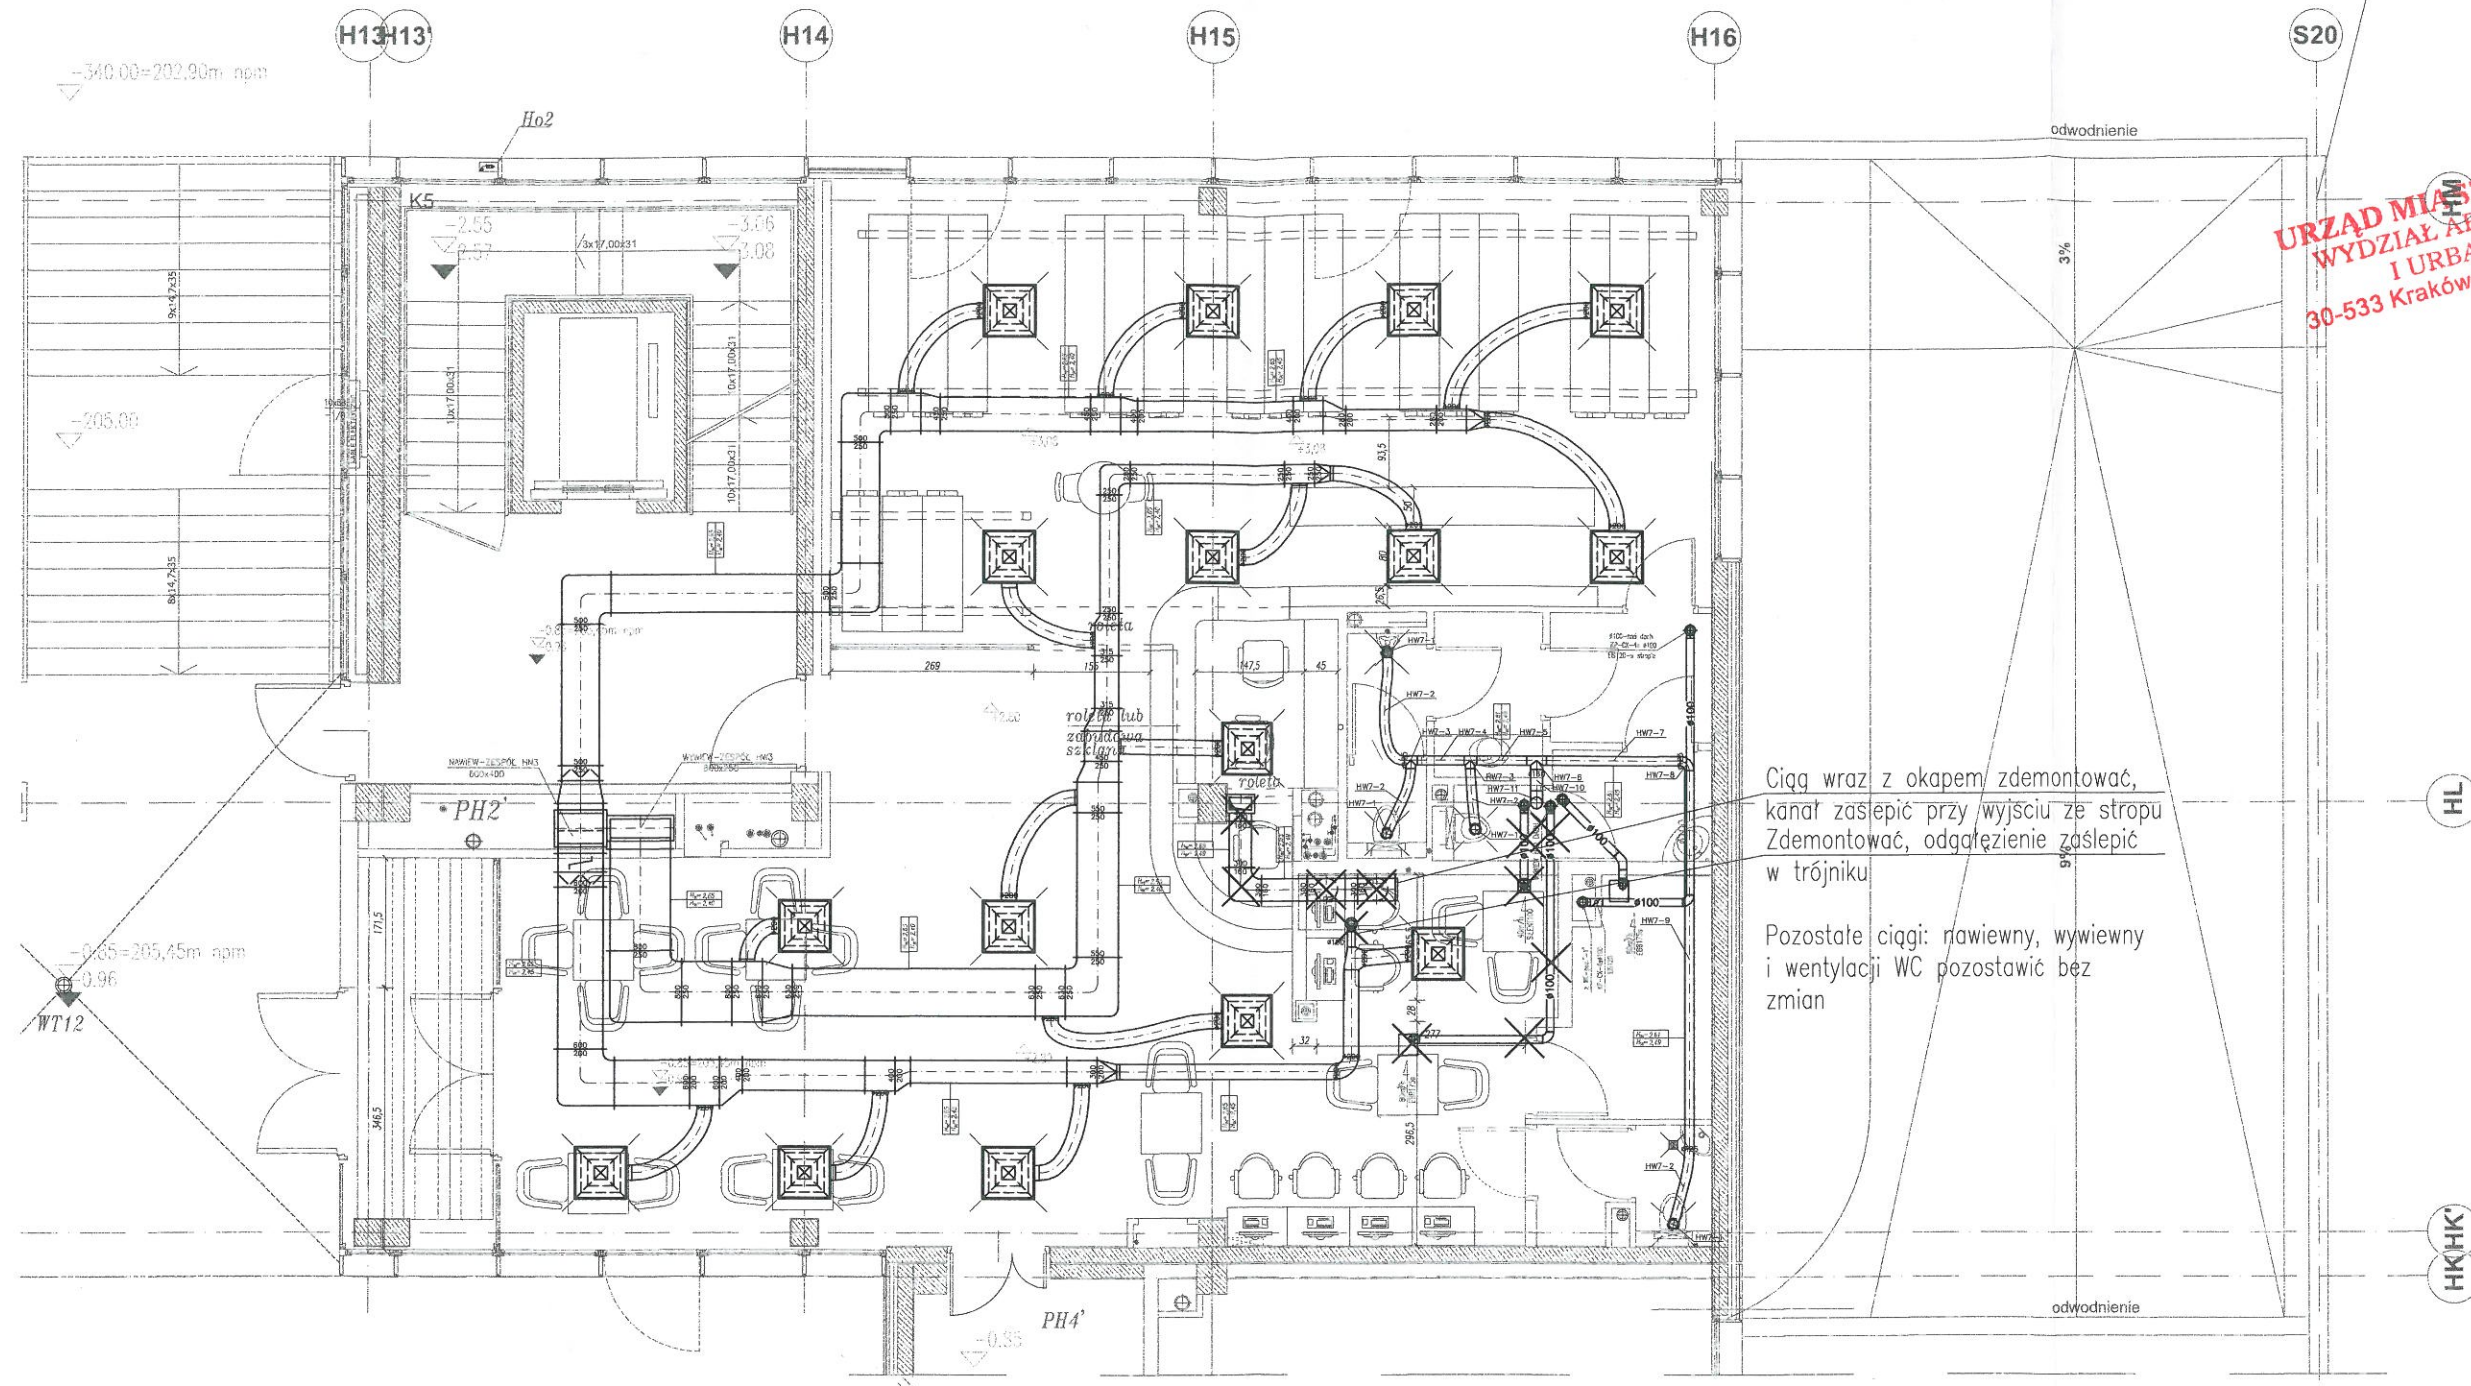

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

Ciąg wraz z okapem zdemontować,
kanał zaslepić przy wyjściu ze stropu
Zdemontować, odgórzenie zaslepić
w trójkniku

Pozostałe ciągi: nawiewny, wywiewny
i wentylacji WC pozostawić bez
zmian

Oznaczenia:



Przewody wentylacyjne do usunięcia



Przewody wentylacyjne bez zmian




Anemostaty sufitowe

EL-TER

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACJI SILNO I SŁABOPRĄDOWYCH
Siedziba: 32-095 Narama, ul. Graniczna 505,
Biuro: 31-475 Kraków, ul. Lublańska 34 pom.327,328
Tel./Fax: 12 411-00-55 / 12 616-23-22, 0-603-379-601
E-mail: biuro@el-ter.com.pl www.el-ter.com.pl

INWESTOR	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków		
OBIEKT	Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na bibliotekę i czytelnie.		
NAZWA RYSUNKU	Rzut parteru – biblioteka – instalacja wentylacji mechanicznej		
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Adam Frankowski	MAP/0227/POOS/13	
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jolanta Frankowska	UAN-Upr. 113/90	
DATA	05.2017	SKALA	1:100
		NR RYSUNKU	IS-02

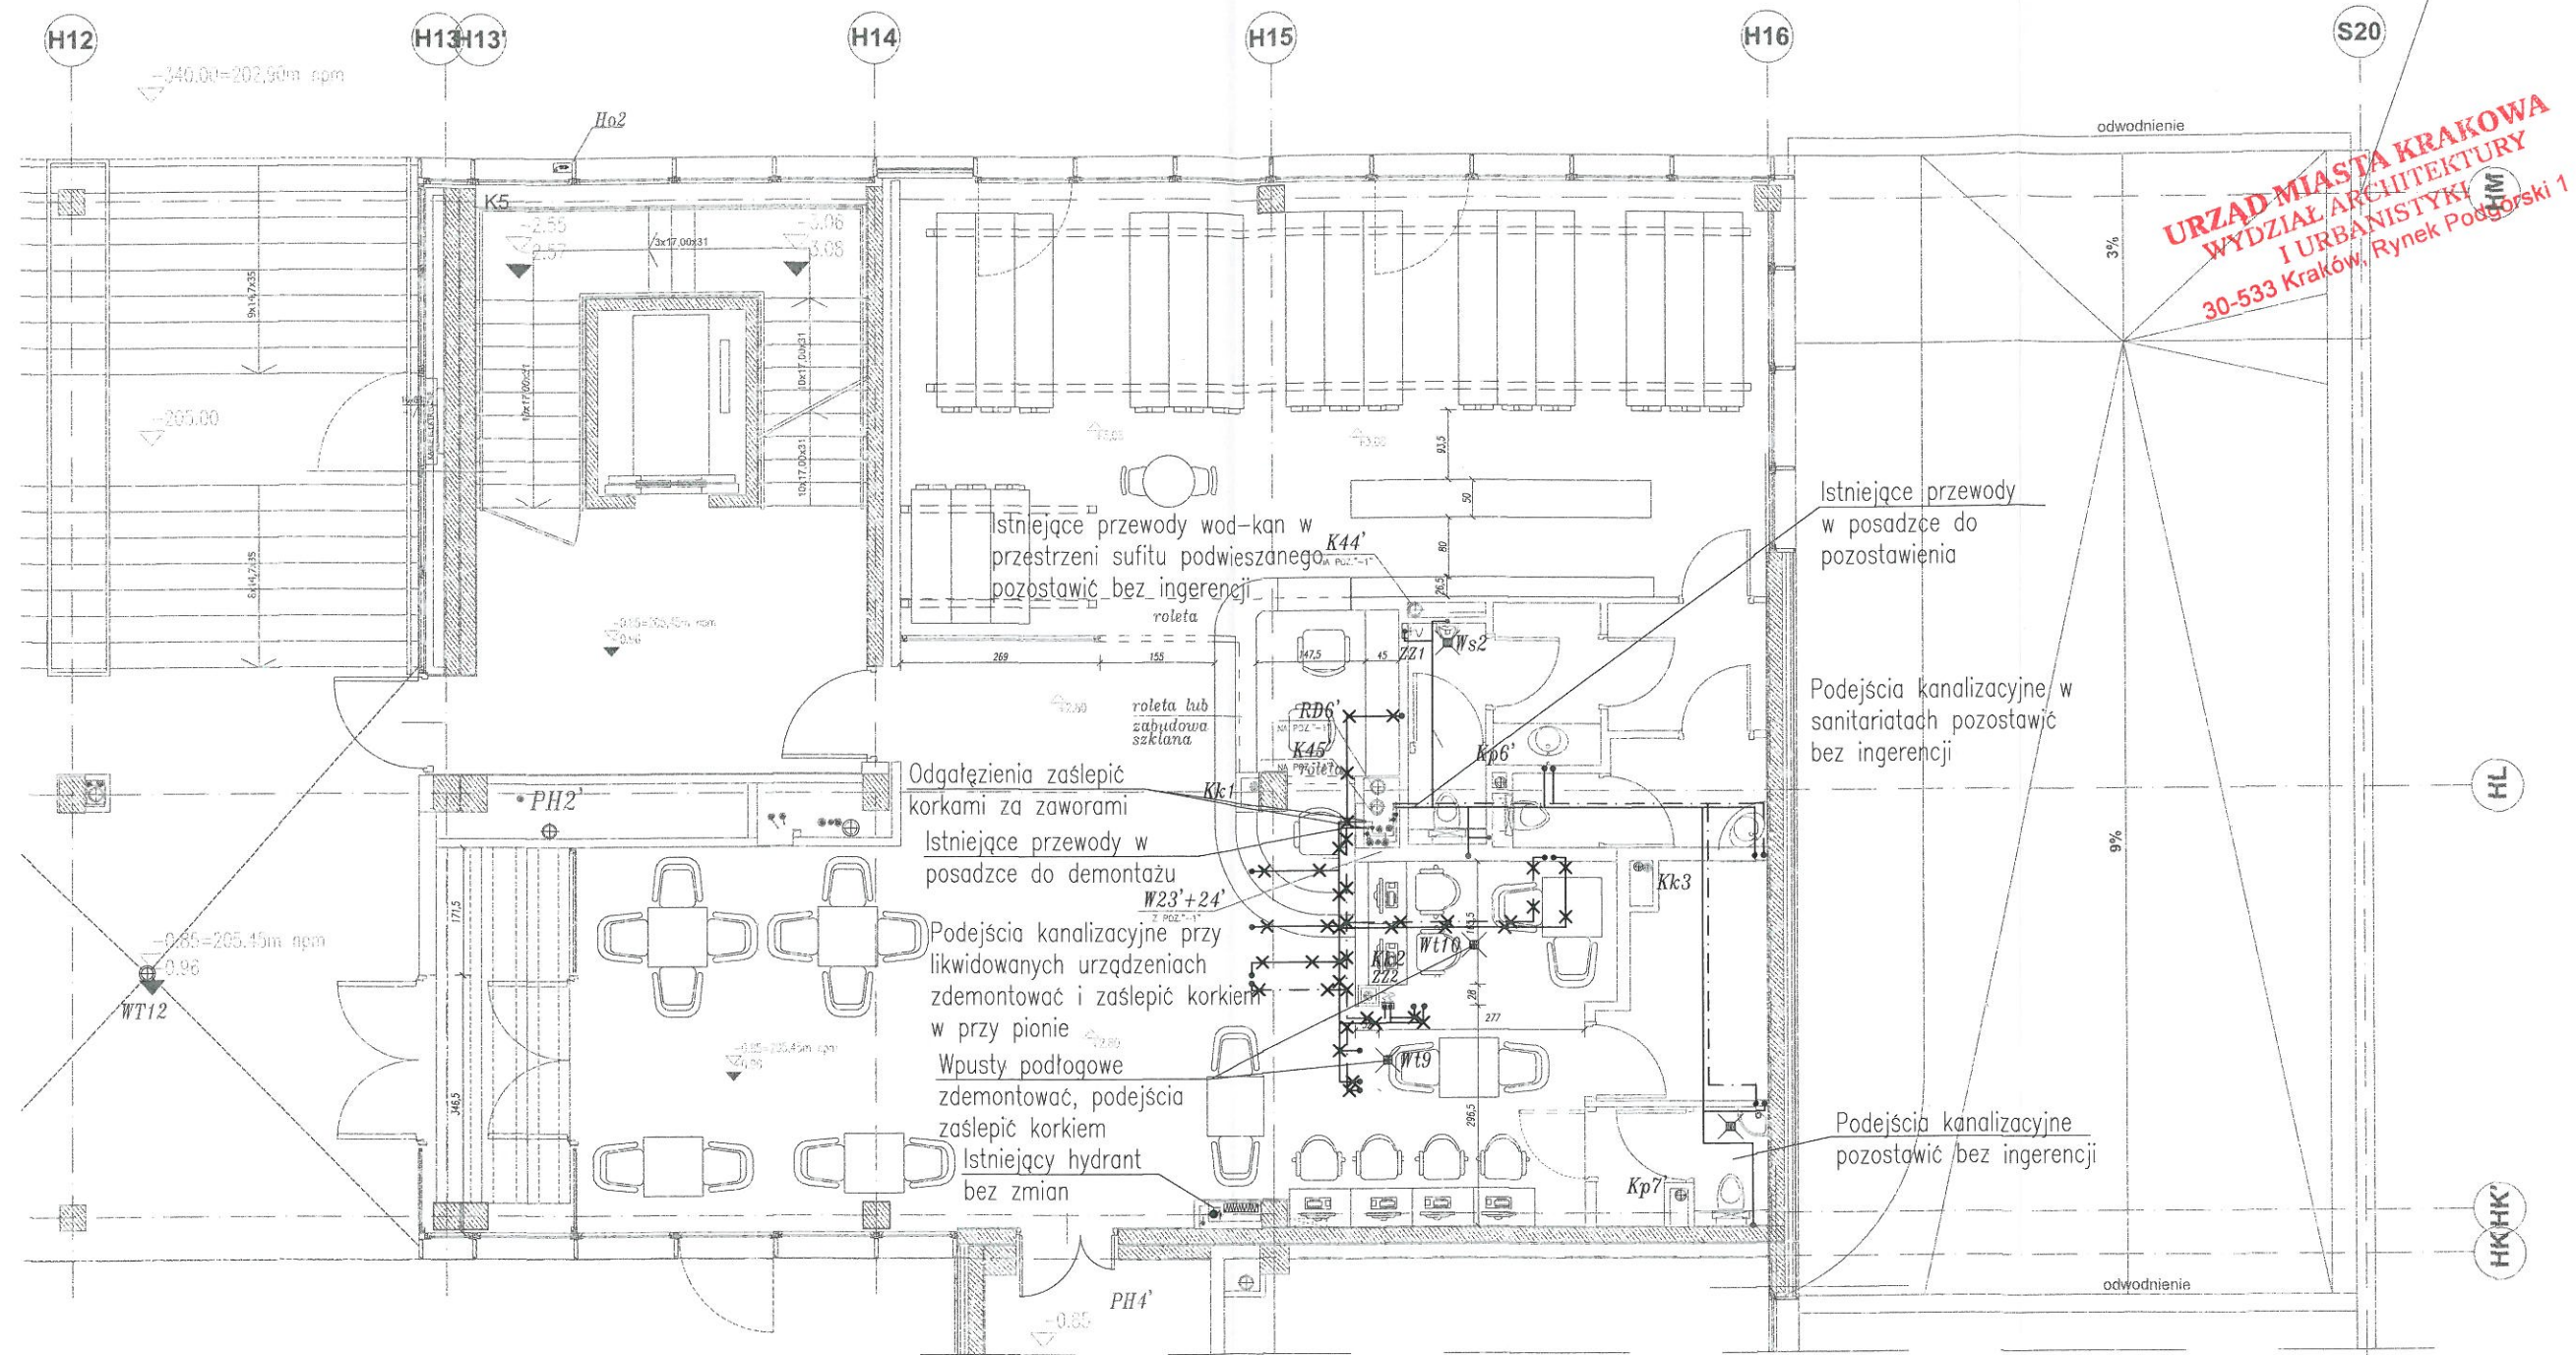

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

Oznaczenia:

- x — Przewody w.z. w posadzce do usunięcia
- x — x — Przewody c.w.u. w posadzce do usunięcia
- — — Przewody w.z. w posadzce bez zmian
- · — · — Przewody c.w.u. w posadzce bez zmian

		<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SILNO I SŁABOPRĄDOWYCH</p> <p>Siedziba: 32-095 Narama, ul. Graniczna 505, Biuro: 31-475 Kraków, ul. Lublanska 34 pom.327,328 Tel./Fax: 12 411-00-55 / 12 616-23-22, 0-603-379-801 E-mail: biuro@el-ter.com.pl www.el-ter.com.pl</p>			
INWESTOR		Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków			
OBIEKT		Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na bibliotekę i czytelnię.			
NAZWA RYSUNKU		Rzut parteru – biblioteka – instalacja wod-kan			
STADIUM PROJEKTU		PROJEKT BUDOWLANY		NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT		mgr inż. Adam Frankowski		MAP/0227/P00S/13	
OPRACOWAŁ					
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Jolanta Frankowska		UAN-Upr. 113/90	
DATA	05.2017	SKALA	1:100	NR RYSUNKU	IS-01