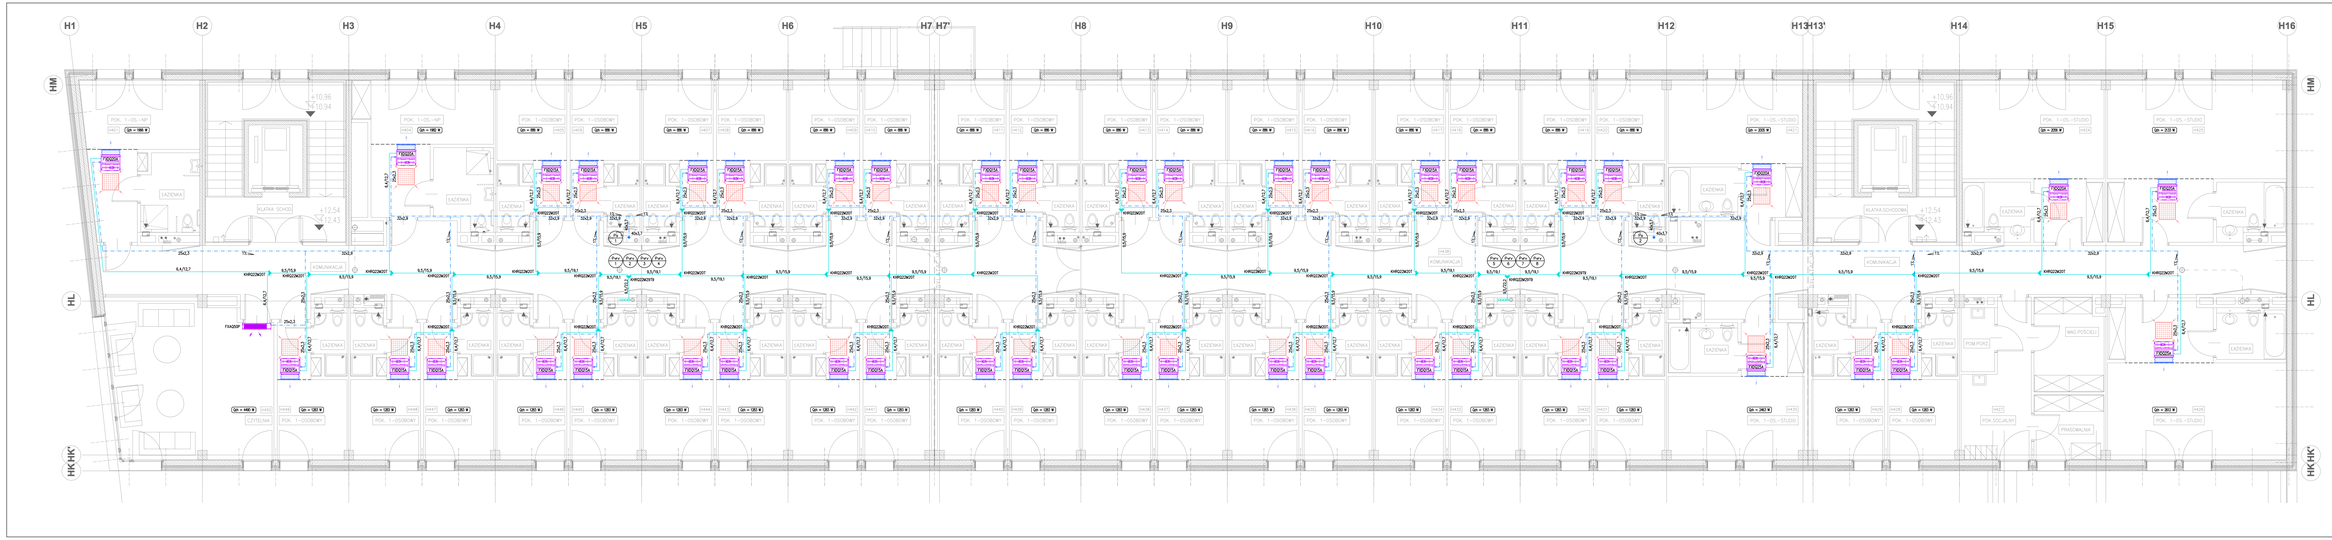

LEGENDA:

- Instalacja systemu VRV
- Trójpik instalacji systemu VRV
- Instalacja odprowadzenia skroplin
- Wlotowy spadek instalacji odprowadzenia skroplin w kierunku czujnika
- Plan instalacji systemu VRV
- Plan instalacji odprowadzenia skroplin

Typy klimatyzatorów:

FDO25A – klimatyzator kanałowy niskiej zabudowy: VRV
Qch=2,8 kW, Qg=3,0kW

FDO25B – klimatyzator kanałowy systemu VRV
Qch=2,8 kW, Qg=3,0kW

FDO25C – klimatyzator kanałowy systemu VRV
Qch=2,8 kW, Qg=3,0kW

FAN20F – klimatyzator nadawczo systemu VRV
Qch=5,6 kW, Qg=6,3kW

INWESTOR:	Kingiewa Szkoła Wielkopolskiego i Pokoleniowy 31-047 Kraków, ul. Przy Rondzie 5
INWESTOR:	Dom Aplikanta w Krakowie 31-047 Kraków, ul. Przy Rondzie 5
OPRACOWANIE PROJEKTOWE:	ZOLTECH Mechanika S. C. 41-403 Mysłowice, ul. Kalinowska 60
BRANŻA:	SANITARNA
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT PIĘTRA 4
NR RYSUNKU:	K - 07
SKALA:	1 : 50
DATA OPRACOWANIA:	LISTOPAD 2015
PROJEKTANT:	mgr inż. Ryszard Kocians MAŚ/0320/PWOKr
	mgr inż. Kinga Kocians
SPRAWDZAŁ:	mgr inż. Leszek Kwiecień MAŚ/0270/ZULRD
PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO NIE ZEZWALA SIĘ NA JEGO KOPIOWANIE ORAZ UDOSTĘPNIANIE	