


RZUT SUFITU
POMIESZCZENIA
BIBLIOTEKI I CZYTELNI

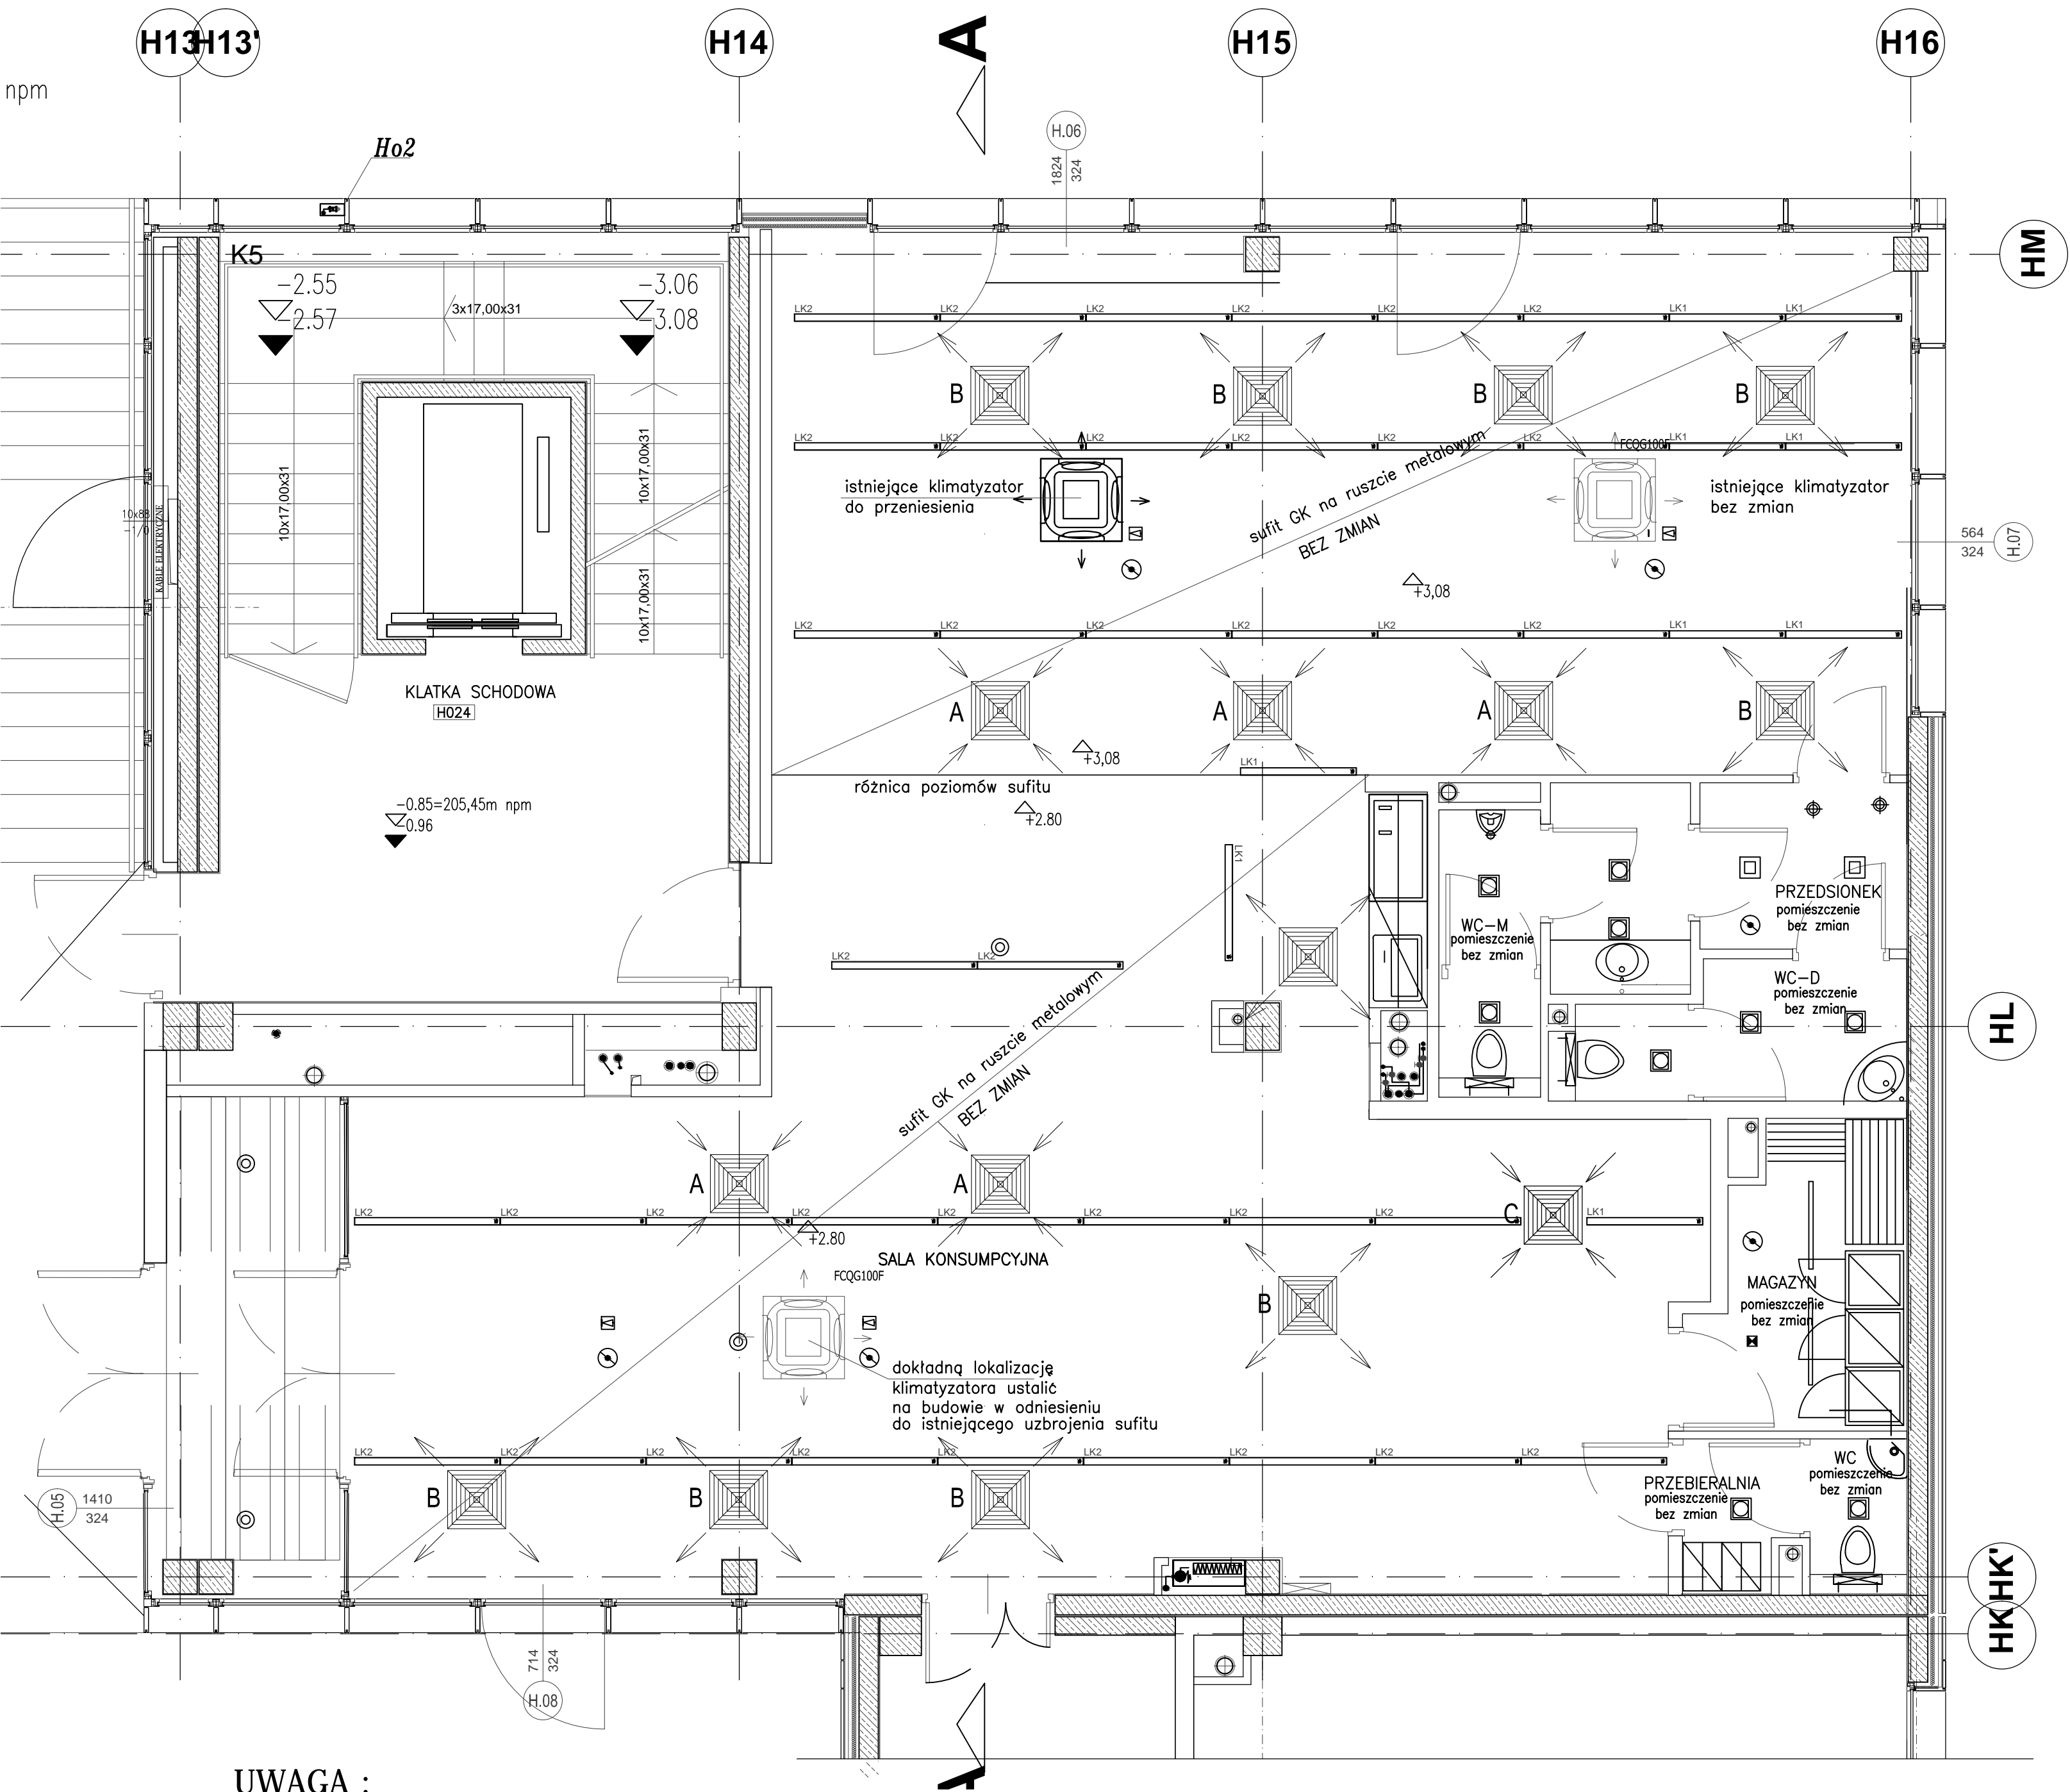

- LEGENDA
- Oprawa kierunkowa LED, jednostronna, naścienna
 - Oprawa doświetlająca LED, do sufitu podwieszanego
 - Oprawa doświetlająca LED, naścienna
 - Oprawa doświetlająca LED
 - Oprawa liniowa LED
 - Oprawa liniowa LED
 - Czujka p.poż temperatura adresowana
 - Wskaźnika działania czujki p.poż.
 - Lokalizacja anemostatu nawiewnego anemostat istniejący bez zmian
 - Lokalizacja anemostatu wywiewnego anemostat istniejący bez zmian
 - Lokalizacja anemostatu nawiewnego anemostat PROJEKTOWANY

WYJŚCIE	PI03	PI22
	PI05	PI23
	PI06	PI24
	PI15	PI25
	PI17	PI26
	PI18	PI27
	PI21	KOD: HYDRANT

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnym. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą doświetlającą LED.i

UWAGA :
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ

		<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SILNO I SŁABOPRĄDOWYCH</div> <div>Siedziba: 32-095 Narowa, ul. Graniczna 5/65, Biuro: 31-475 Kraków, ul. Lubońska 34 pom.327,328 Tel./Fax: 12 411-00-55 / 12 616-23-22, 0-603-379-601 E-mail: biuro@el-ter.com.pl www.el-ter.com.pl</div>			
INWESTOR		Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków			
OBIEKT		Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na bibliotekę i czytelnię.			
NAZWA RYSUNKU		RZUT SUFITU			
STADIUM PROJEKTU		PROJEKT WYKONAWCZY	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
PROJEKTANT		mgr inż. arch. Magdalena Adamczyk	15/04/SLOKK		
OPRACOWAŁ					
DATA	06.2017	SKALA	1:50	NR RYSUNKU	A-04