


RZUT POMIESZCZENIA
BIBLIOTEKI I CZYTELNI
PROJEKT POSADZEK
WERSJA 2

Wersja 1
przewiduje wymianę Linoleum na nową wykładzinę obiektową o większej grubości i mniej podatną na załamania.
Całkowita wymiana przewidziana jest ze względu na spore rozkucie wylewki w celu usunięcia istniejących instalacji zasilających bar kawowy, oraz na likwidację pomieszczeń przygotowalni, przedsionka i zmywalni i wymianę istniejącej posadzki gresowej na linoleum co za tym idzie zkcucie wylewki i wykonanie nowej.
Dodatkowo zaobserwowano bytki w wylewce i wykruszenia w przestrzeni istniejącej podłogi wykończonej Linoleum co kwalifikuje się do ponownego wykonania wylewki i położenia nowej wykładziny.

UWAGA :
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ

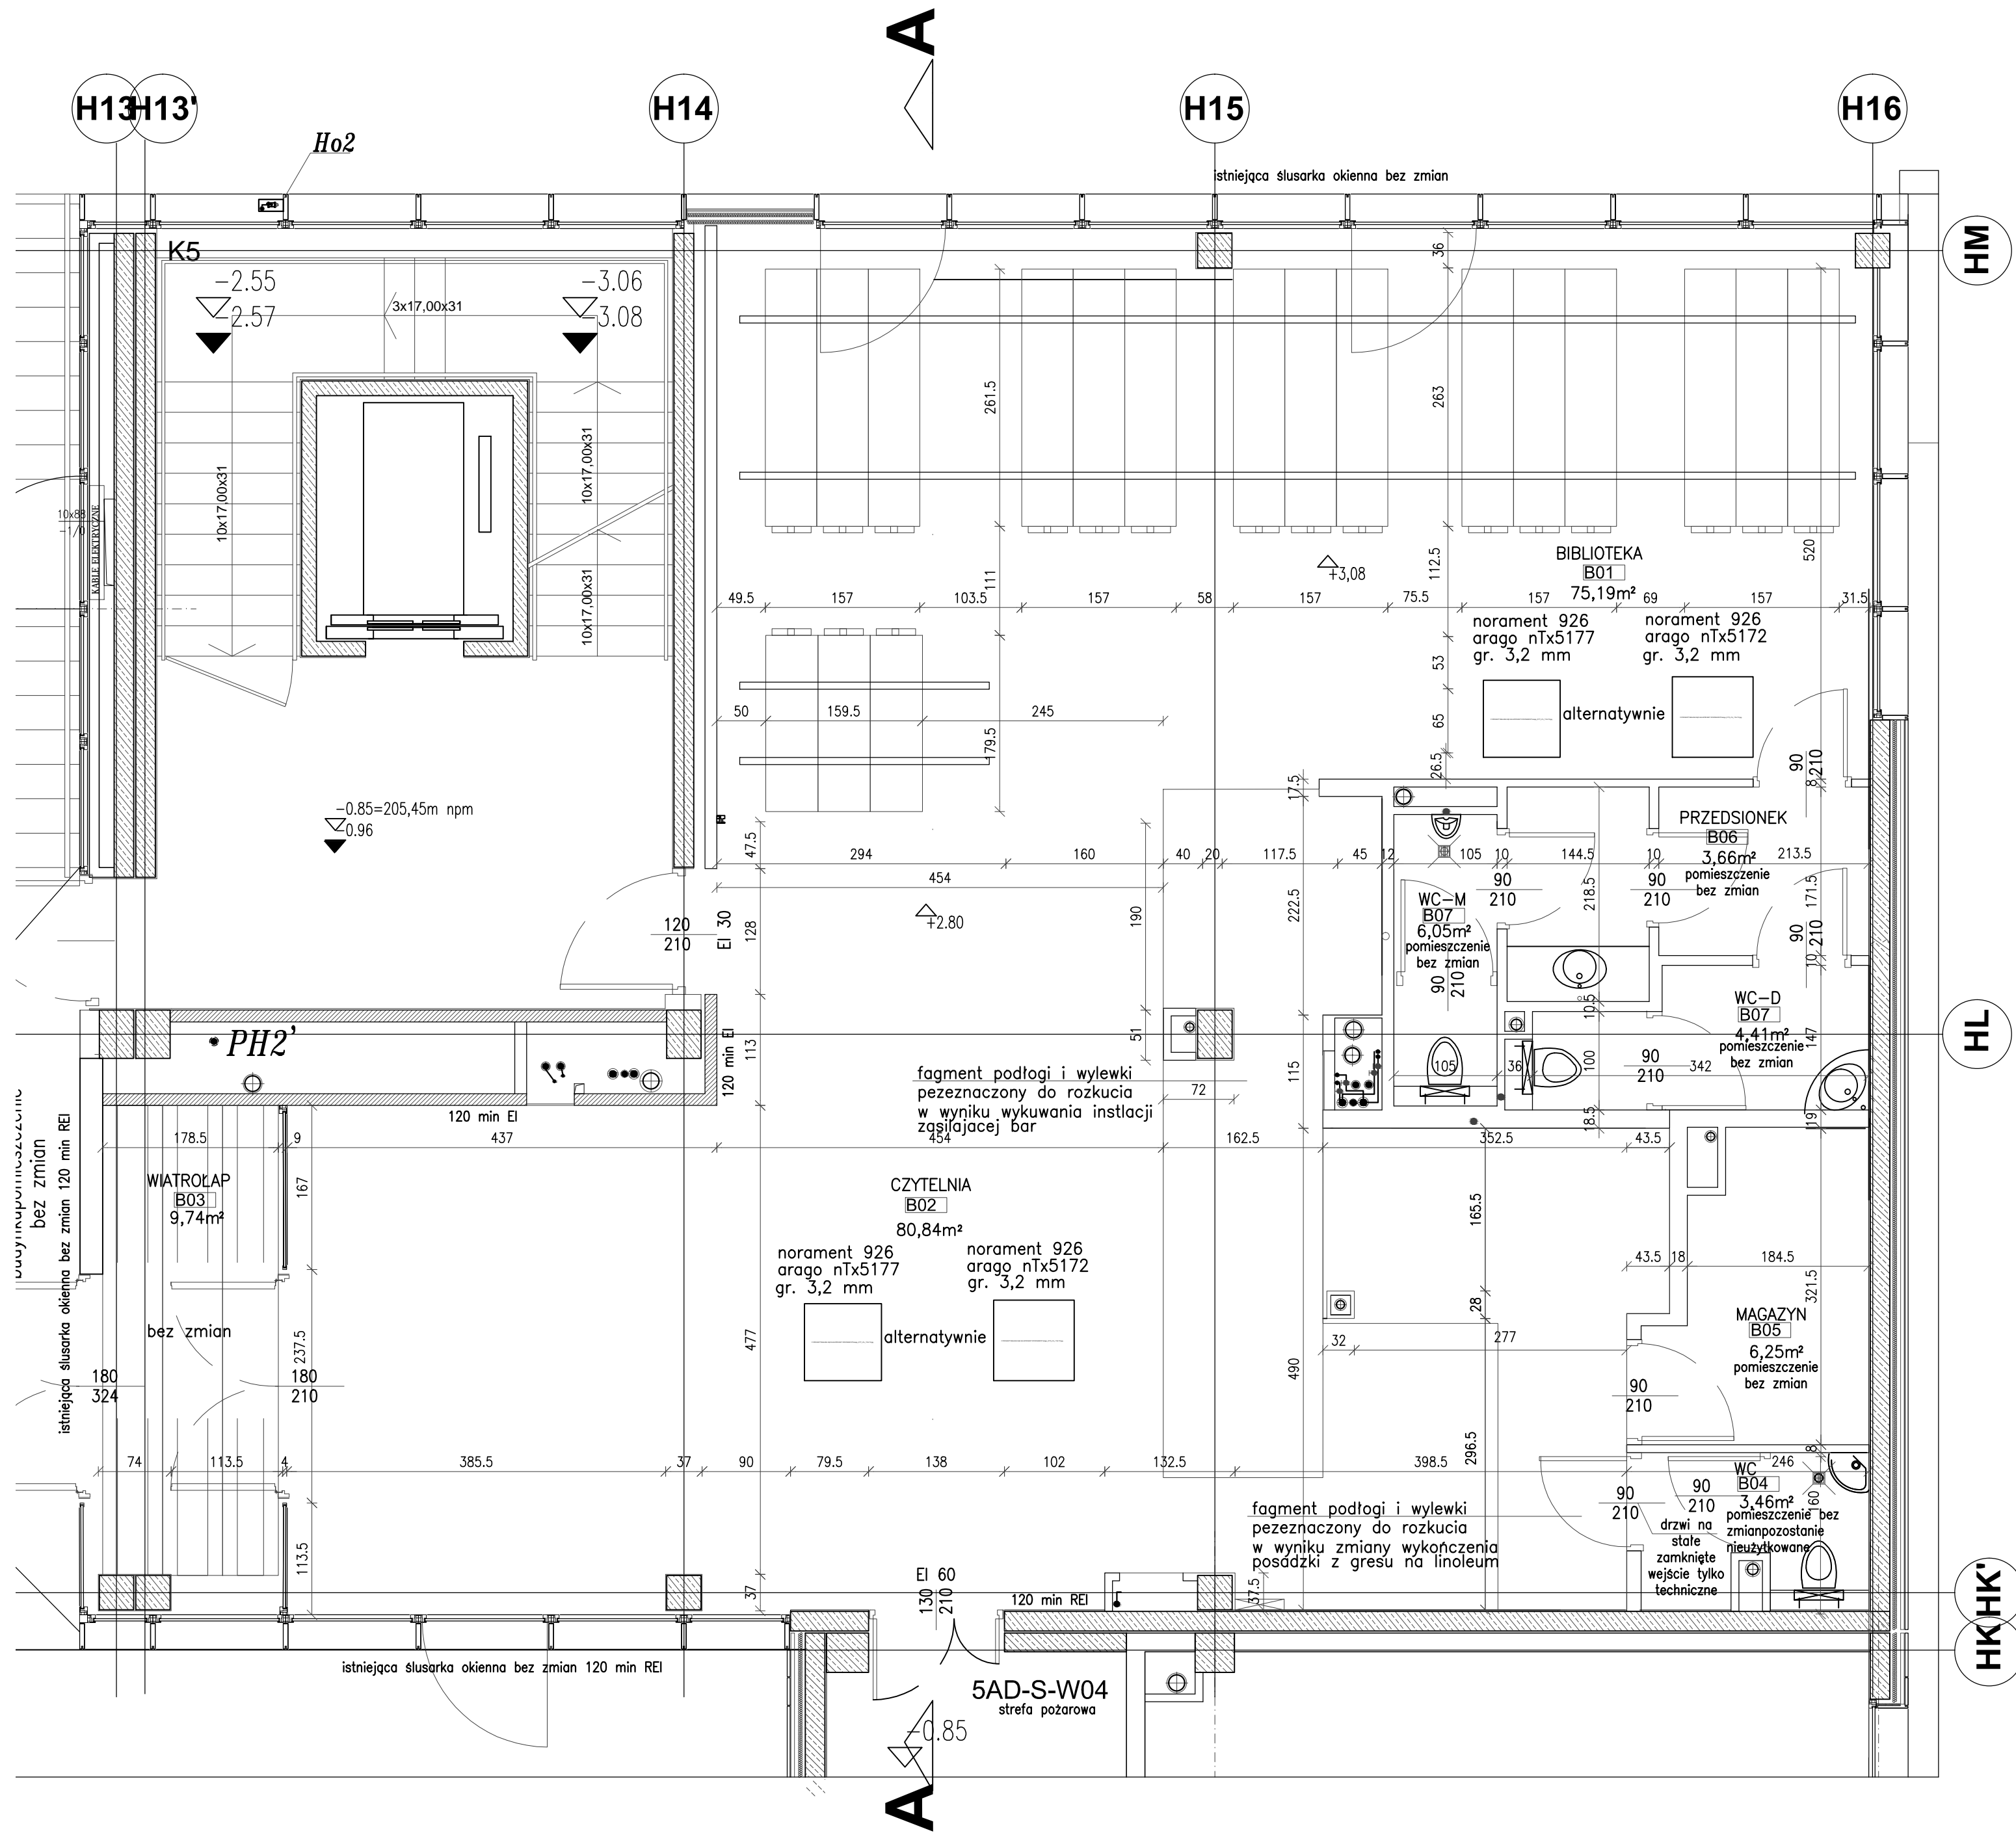

<div>E.L-TER</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SILNO I SŁABOPRĄDOWYCH Siedziba: 32-095 Naroma, ul. Graniczna 565, Biuro: 31-475 Kraków, ul. Lublanska 34 pom.327,328 Tel./Fax.: 12 411-00-55 / 12 616-23-22, 0-603-379-601 E-mail: biuro@el-ter.com.pl www.el-ter.com.pl</div>					
INWESTOR		Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków			
OBIEKT		Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na bibliotekę i czytelnię.			
NAZWA RYSUNKU		RZUT POSADZEK WERSJA 2			
STADIUM PROJEKTU		PROJEKT WYKONAWCZY	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
PROJEKTANT		mgr inż. arch. Magdalena Adamczyk	15/04/SLOKK		
OPRACOWAŁ					
DATA		06.2017	SKALA	1:50	NR RYSUNKU A-03