


System JED1
401W

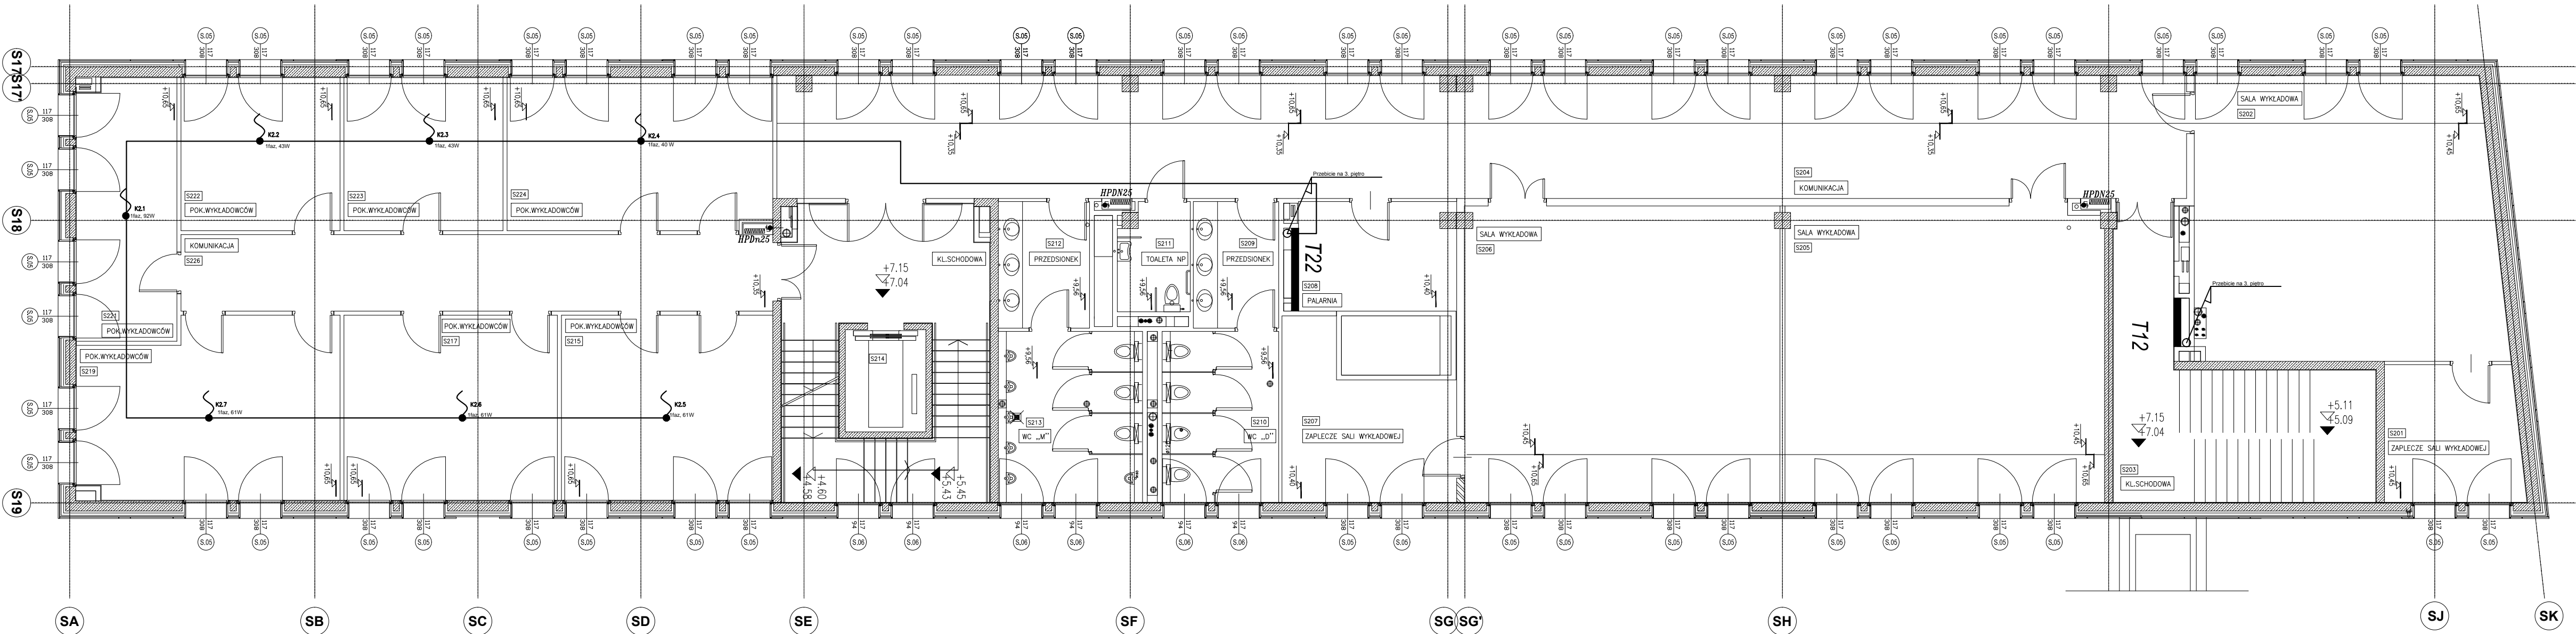

System JED2

- LEGENDA:
- Rozłącznik serwisowy VCF2GE w obudowie Varo
 - Kabel YKXS 4x25mm² + YKXS 16mm²
 - Przewód YKXS 5x16mm²
 - Przewód YKXS 5x10mm²
 - Przewód YDY2o 3x2.5mm²
 - Wypust kablowy 1faz
 - Wypust kablowy 3faz
 - Istniejąca rozdzielnica piętrowa
 - Istniejąca rozdzielnica główna budynku

		PRACOWNIA PROJEKTOWA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA AUTOMATYKI I INSTALACJI SILNOPRĄDOWYCH	
Biurowo: 31-475 Kraków, ul. Lublańska 34/327, 328. Siedziba: Narama 214, 32-095 Iwanowice		Tel.: 12 411 00-55, Fax: 12 616-23-22, 0-603-379-801 E-mail: biuro@el-ter.com.pl www.el-ter.com.pl	
OBIEKT		Szkoła Sądownictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie	
NAZWA RYSUNKU		Rzut poziomu +2 - instalacja elektryczna	
PROJEKTANT	inż. JACEK BALANA	MAP/0384/PWOE/08	
SPRAWDZAJĄCY	inż. TOMASZ TOKARZ	MAP/0116/PWOE/04	
DATA 05.2015 r.		SKALA 1:100	Nr rys. EL-13