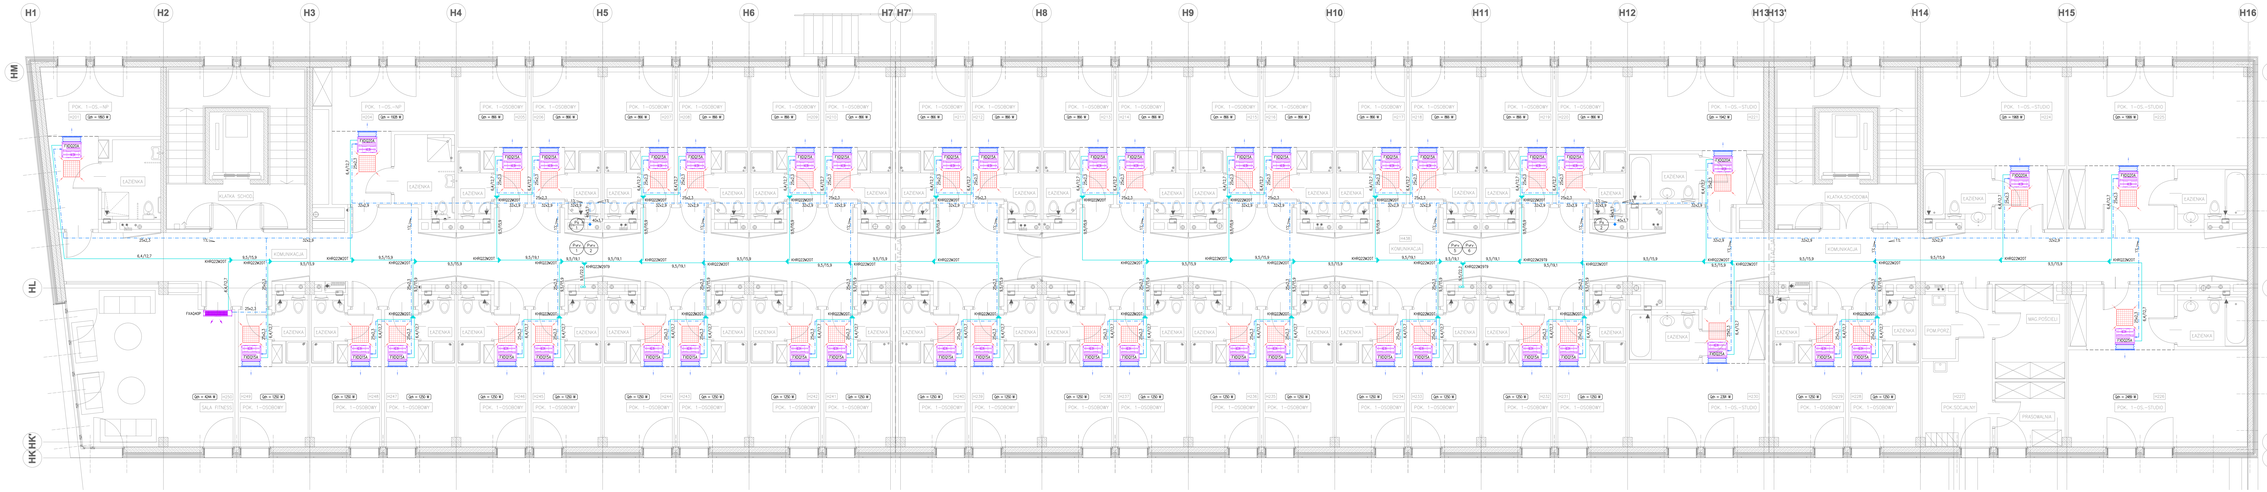

LEGENDA:

- Instalacja systemu VRV
- Trójnik instalacji systemu VRV
- Instalacja odprowadzenia skroplin
- Minimalny spadek instalacji odprowadzenia skroplin w kierunku skroplin
- Plan instalacji systemu VRV
- Plan instalacji odprowadzenia skroplin

Typy klimatyzatorów:

FXDQ25A – klimatyzator kanałowy systemu VRV
Qchł=2,8 kW, Qgrz=3,2 kW

FXDQ25A – klimatyzator kanałowy systemu VRV
Qchł=2,2 kW, Qgrz=2,5kW

FXDQ25A – klimatyzator kanałowy systemu VRV
Qchł=2,8 kW, Qgrz=3,2kW

FXAQ40P – klimatyzator naścienny systemu VRV
Qchł=4,5 kW, Qgrz=5kW

Elementy wyposażenia klimatyzatora kanałowego:

1. Kratka wentylacyjna nawiewna z wyrównaniem
2. Króciec przyłączeniowy
3. Klimatyzator kanałowy
4. Kratka wentylacyjna wyciągowa z wyrównaniem

Szczegółowe wymiary elementów wyposażenia klimatyzatora oraz sposób ich montażu w suficie podwieszonym podano na rys. K-10.

UWAGI:

1. Wszystkie instalacje mogą być kompletne i rozłączane gniazdowo. Wszystkie połączenia rurowe należy wykonać za pomocą wytrzymałych zgrzewanych lub kołnierzowych.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do montażu.
3. Wszystkie roboty budowlane są ujęte w osobnej kosztorysacji wykonawczej na budowie.

INWESTOR:	Krajowa Szkoła Dokształcania i Przekwalifikowania 31-547 Kraków, ul. Prof. Rudolfa S.
NAZWA INWESTYCJI:	Dom Aplikanta w Krakowie 31-547 Kraków, ul. Prof. Rudolfa S.
BRANŻA:	SANITARNA
STADIUM PROJEKTOWY:	WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU:	INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT PIĘTRA 3
NR RYSUNKU:	K - 04
SKALA:	1 : 50
DATA OPRACOWANIA:	GRUDZIEŃ 2014
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ryszard Kocsara MAP/0291/PWOK
	mgr inż. Kinga Kocsara
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Leszek Kwiecień MAP/0291/PWOK
	PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY BEZ ZGODY AUTORÓW.