ROZWINIĘCIE PIONU VRV 1

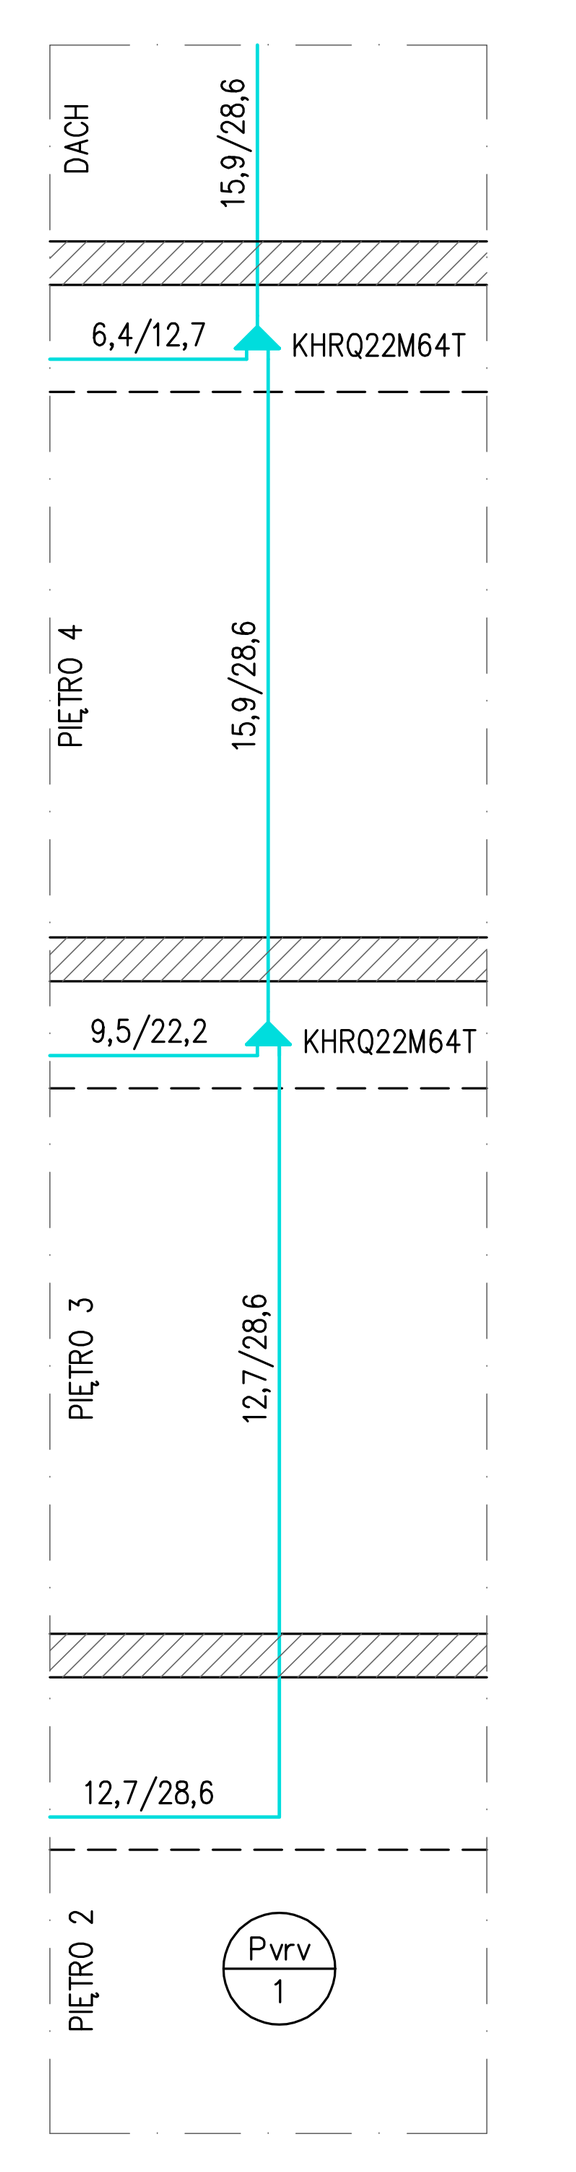

LEGENDA:

- Instalacja systemu VRV
- Trójnik instalacji systemu VRV
- Instalacja odprowadzenia skroplin
- 1% – Minimalny spadek instalacji odprowadzenia skroplin w kierunku odpływu
- Pvrv nr – Pion instalacji systemu VRV

Typy klimatyzatorów:

- FXZQ15A – klimatyzator kasetonowy systemu VRV Qch=1,7 kW, Qg=1,9kW
- FXZQ50A – klimatyzator kasetonowy systemu VRV Qch=5,6 kW, Qg=6,3kW
- FXFQ32A – klimatyzator kasetonowy systemu VRV Qch=3,6 kW, Qg=4,0kW
- FXFQ63A – klimatyzator kasetonowy systemu VRV Qch=7,1 kW, Qg=8,0kW

UWAGI:

1. Wszystkie instalacje mają być kompletne i całkowicie sprawne.
2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia rzeczywistych wymiarów urządzeń i instalacji dostarczonych na budowę celem sprawdzenia ich zgodności z projektem wykonawczym.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektami branżowymi.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za całkowitą koordynację wykonawczą na budowie.

INWESTOR:	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5
ADRES INWESTYCJI:	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5
BRANŻA:	SANITARNA
STADIUM PROJEKTU:	WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU:	INSTALACJA KLIMATYZACJI RZUT PIĘTRA 2
NR RYSUNKU:	K - 01
SKALA:	1 : 50
DATA OPRACOWANIA:	GRUDZIEŃ 2014
PROJEKTANCI:	mgr inż. Ryszard Koczara MAP/IS/0149/04 mgr inż. Kinga Koczara
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Leszek Kwiecień MAP/IS/2191/01

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY I WIEDZY AUTORA JEST ZABRONIONE